乐山市中心城区消防专项规划

(2021-2035)

图　集

乐山市自然资源局

乐山市城乡规划设计院

2022. 04

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

区位分析图 01

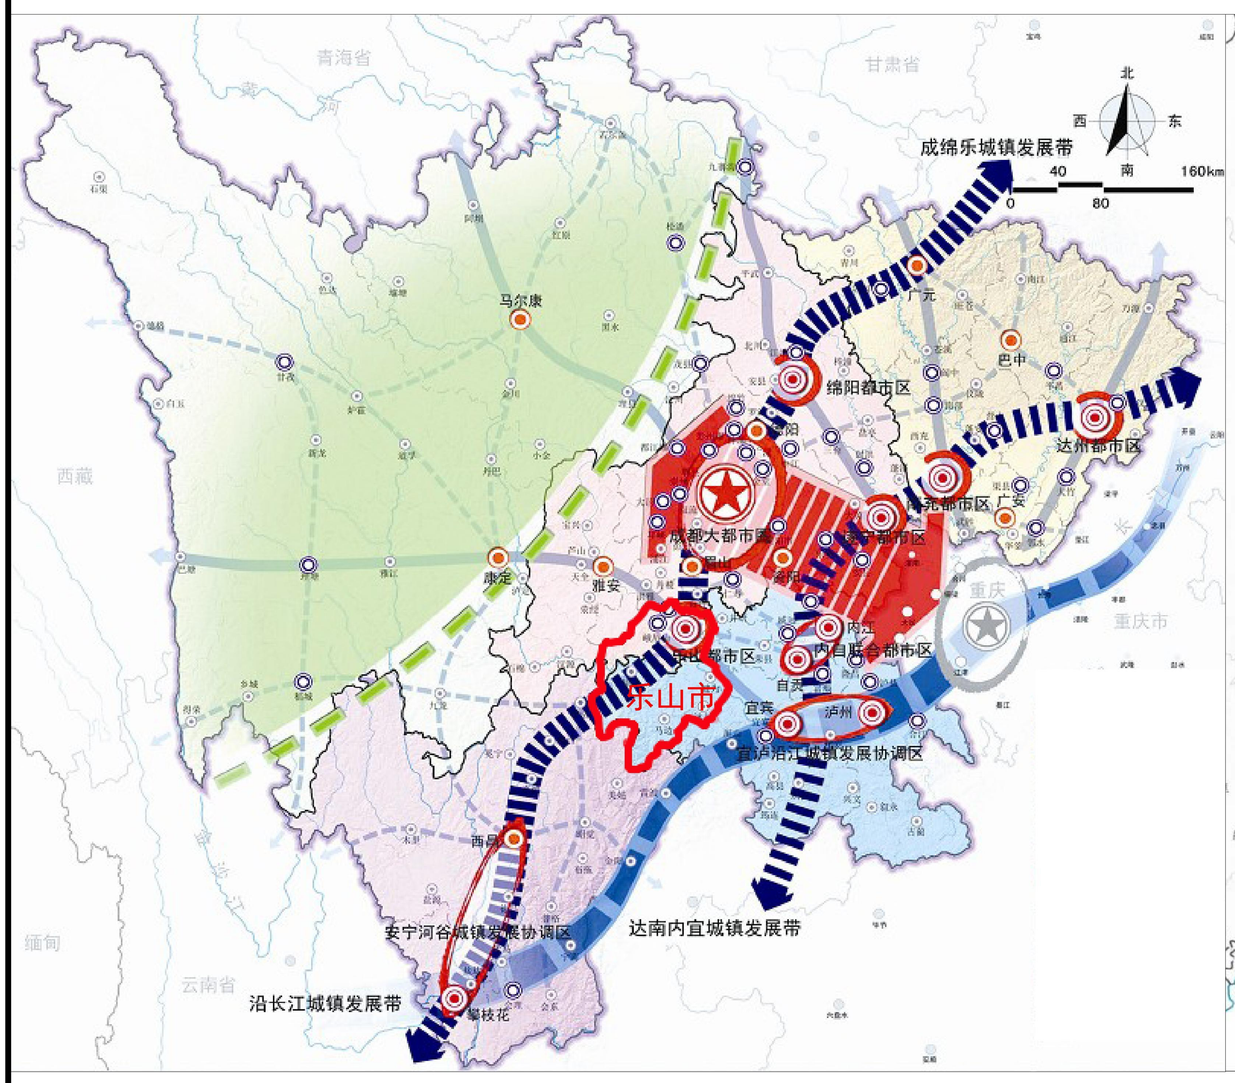

乐山在四川省城镇体系中的位置

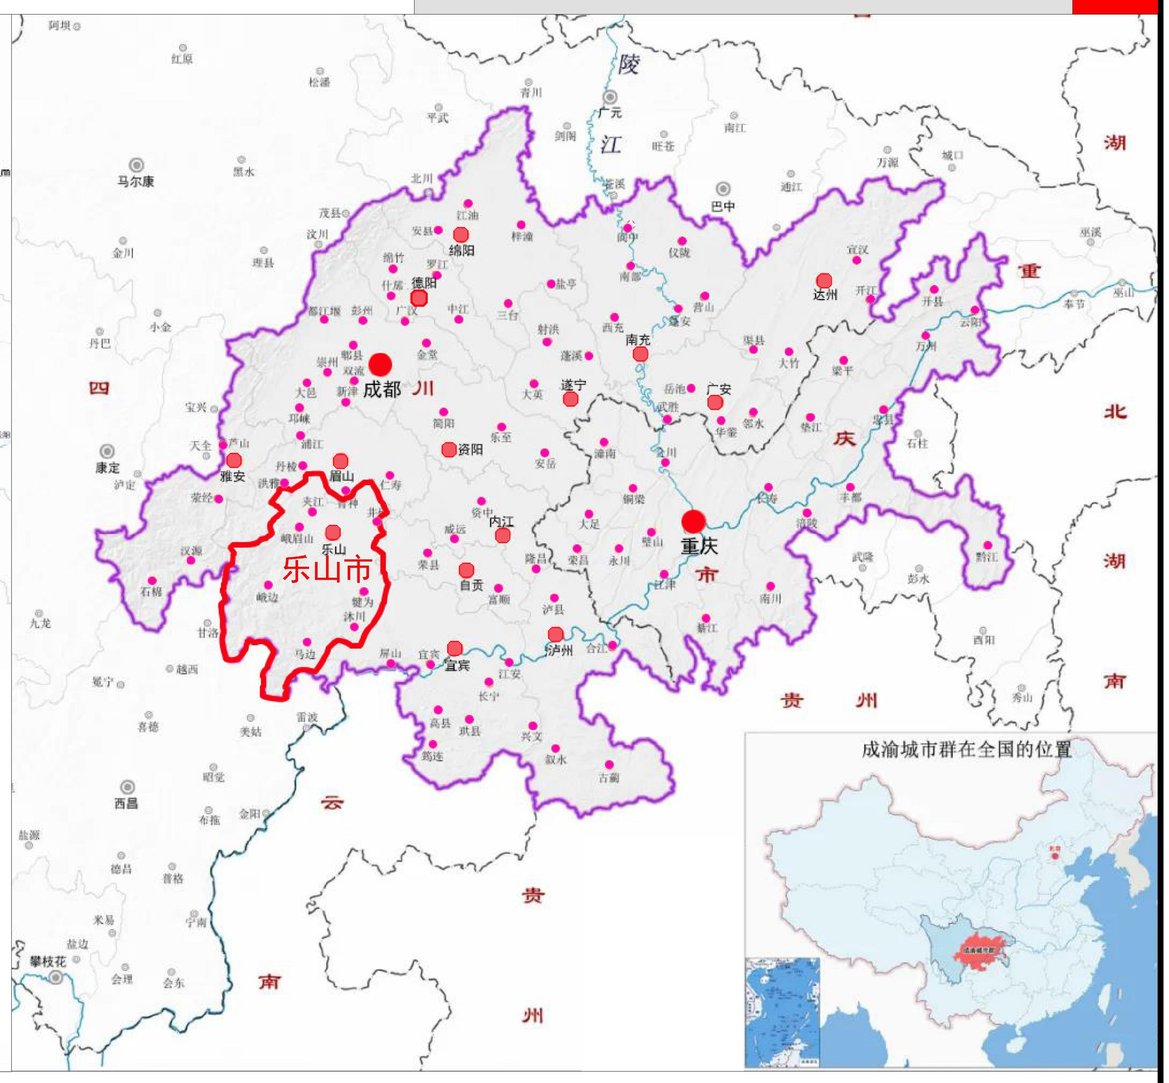

乐山在成渝城市群中的位置

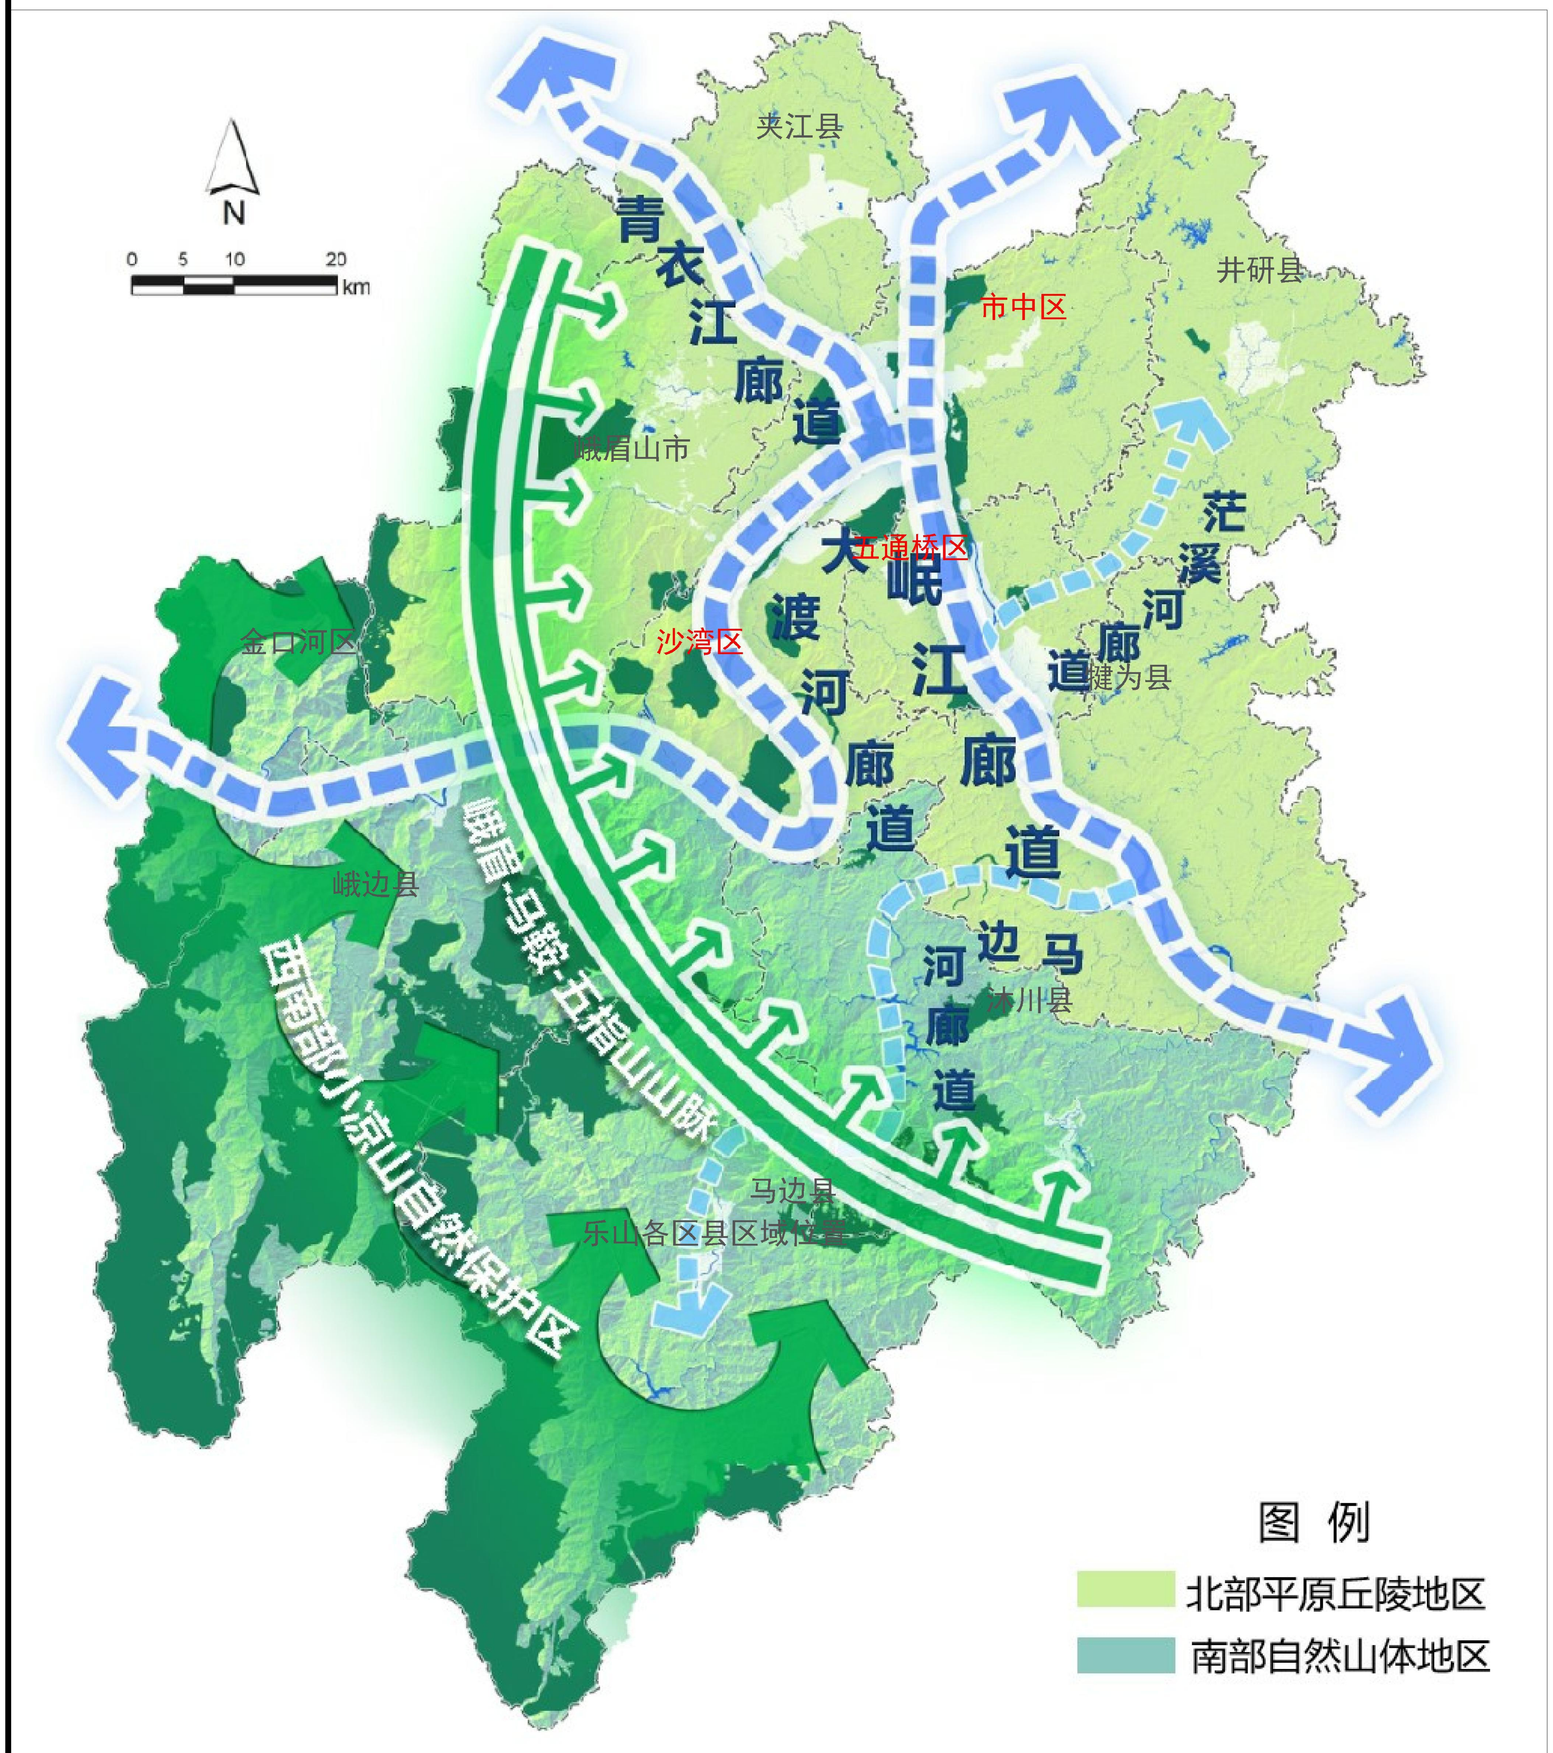

乐山各区县的区域位置

在四川省城镇体系布局中，乐山都市区属于“一圈八极”八级中的一级。该区域是省级层面协调管控的重点地区，应促进基础设施共建共享、生态环境共保共建，推进区域一体化进程。同时在四川省城镇体系规划中，消防专项规划为专项中的重要组成部分。

成渝地区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，在国家发展大局中具有独特而重要的战略地位。乐山在成渝城市群中又处于重要的地理位置，具有节点支撑作用，乐山将打造为成都平原区域中心城市，与周边城市共同创造安全的人居环境，推动公共资源在双城经济圈各级各类城市间合理配置。

乐山市位于成都平原向盆周山地过渡区域，南北差异明显，南高北低，南山北丘，水系分布南北不均，山水特征明显。北部地区水系发达，江河众多，青衣江、大渡河、岷江三江汇聚、环山抱城，需加强雨季防洪着重水上应急救援。南部地区森林覆盖较广，需加强森林防火和自然保护地的森林防火设施配套。确保消防安全发展目标和措施与城市建设同步进行。

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

市域城镇体系及人口分布现状图 02

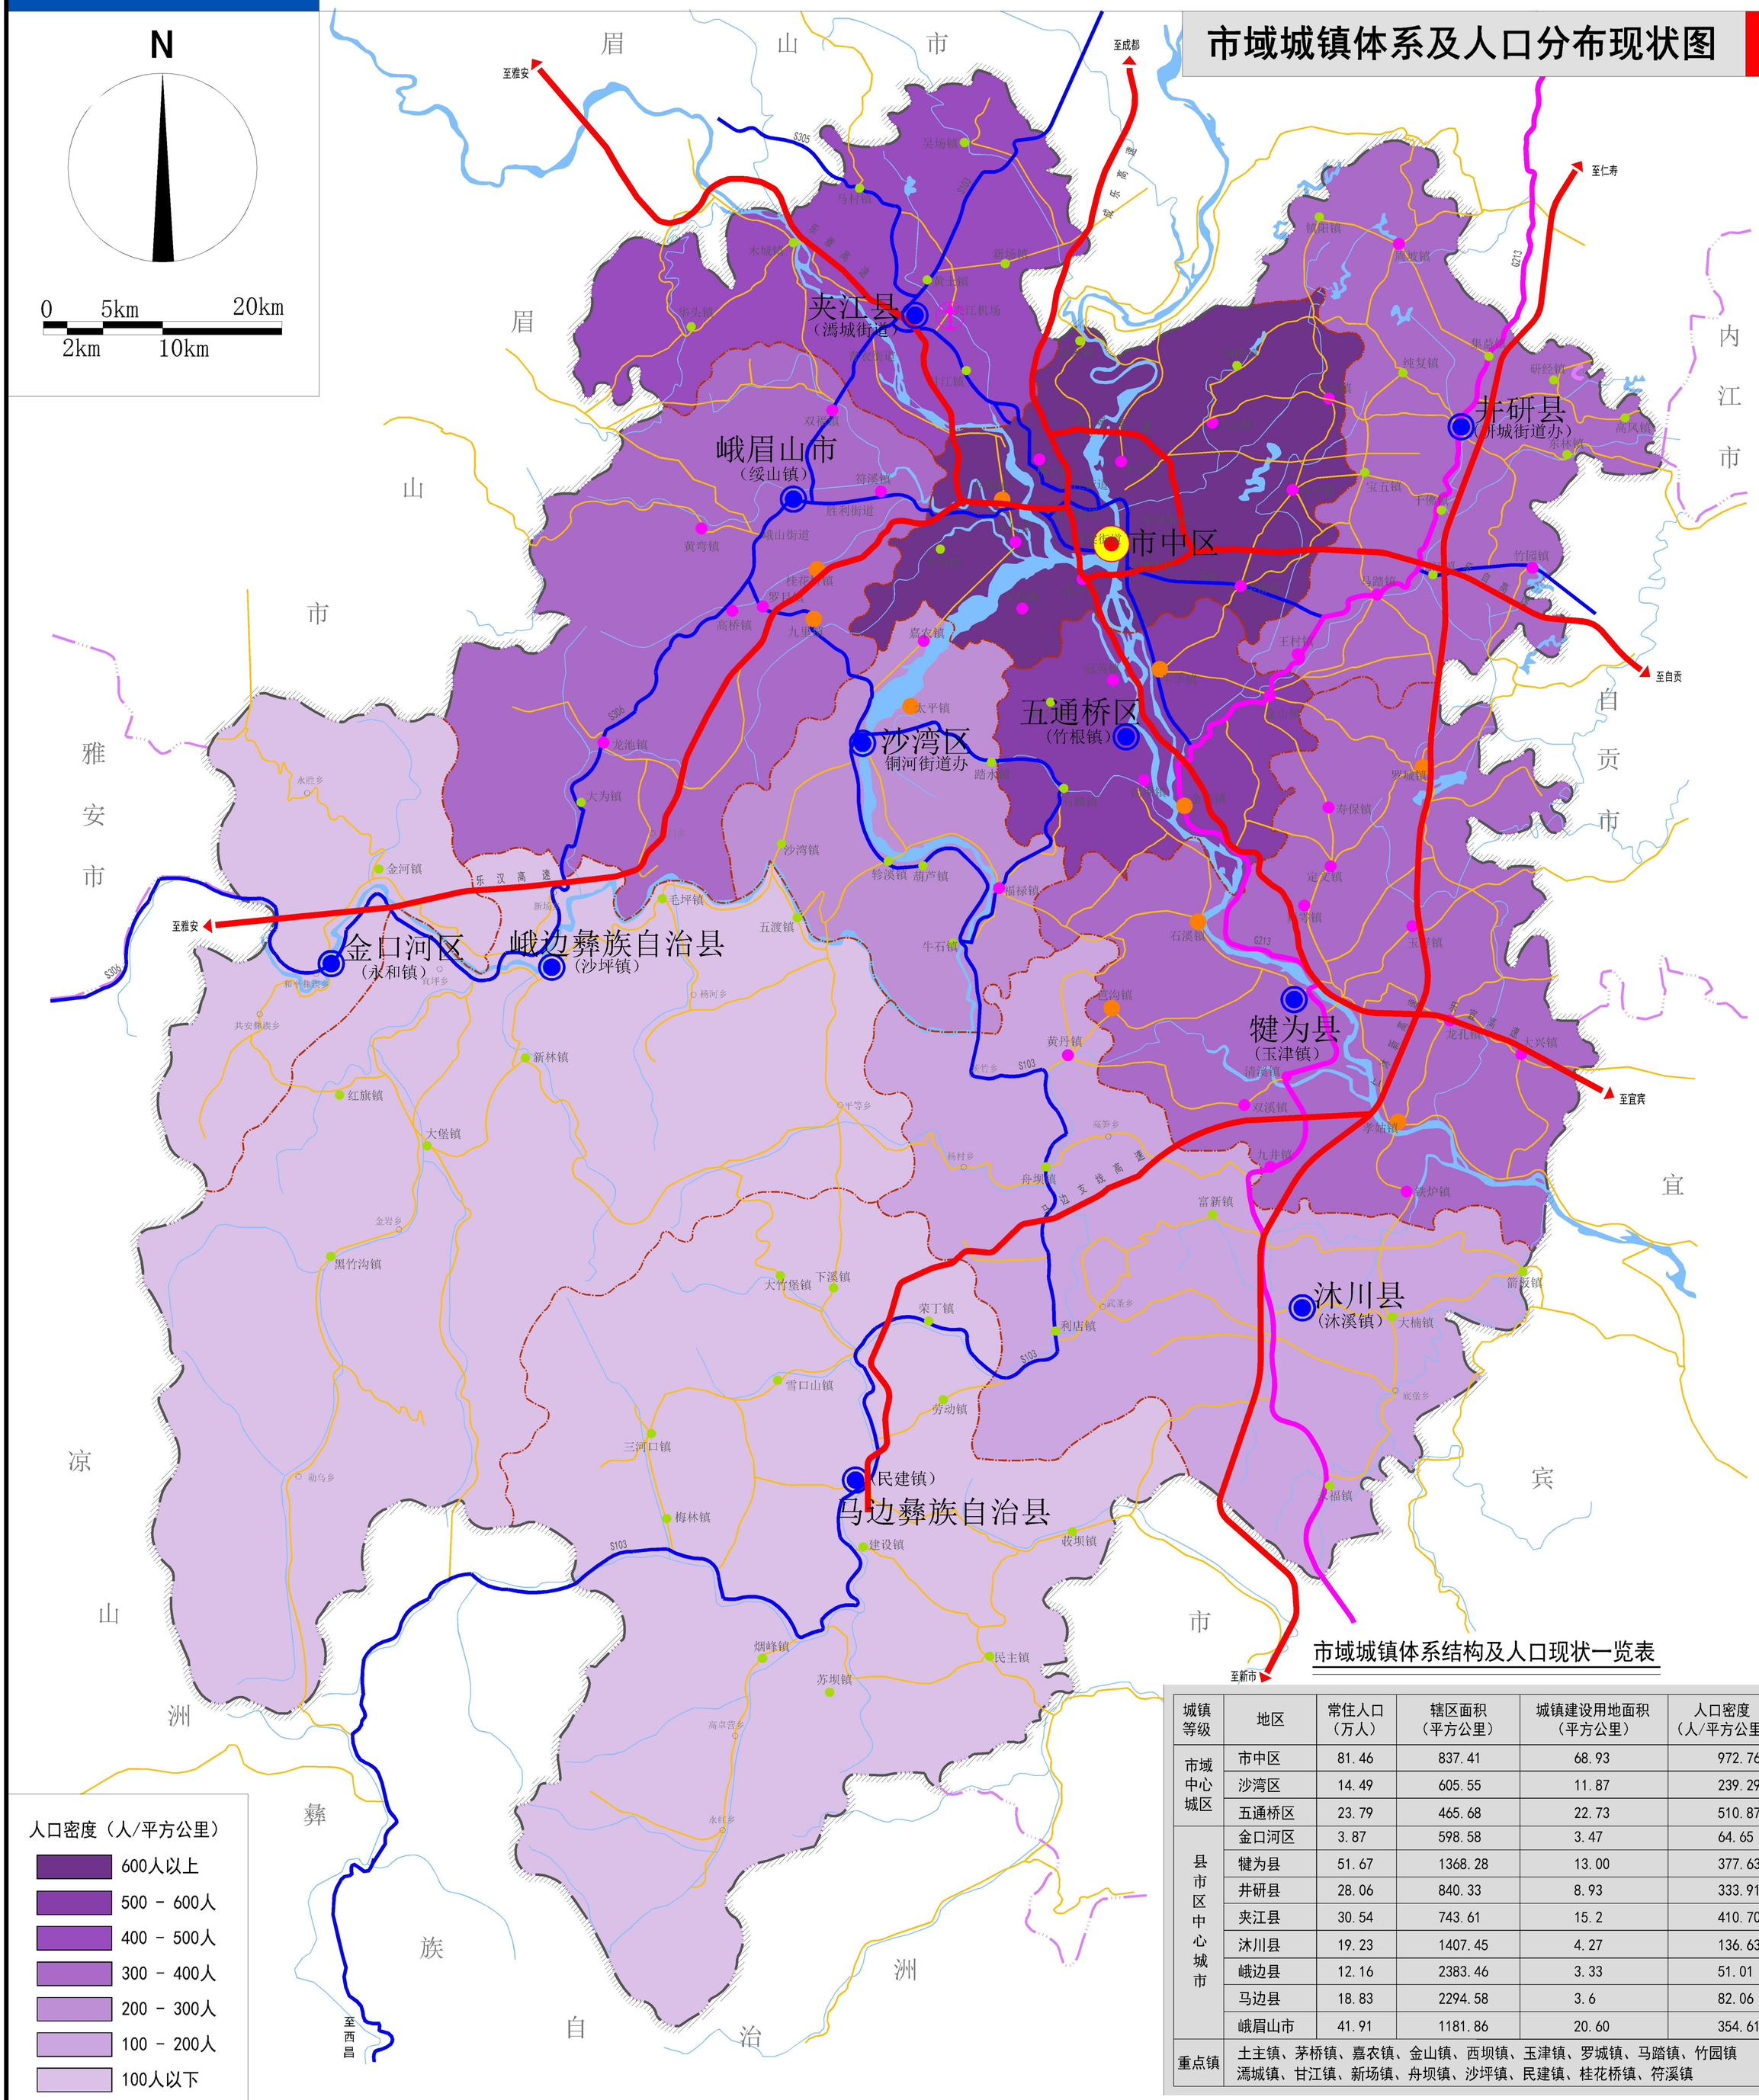

市域城镇体系结构及人口现状一览表

城镇等级	地区	常住人口（万人）	辖区面积（平方公里）	城镇建设用地面积（平方公里）	人口密度（人/平方公里）
市域中心城区	市中区	81.46	837.41	68.93	972.76
	沙湾区	14.49	605.55	11.87	239.29
	五通桥区	23.79	465.68	22.73	510.87
县市区中心城市	金口河区	3.87	598.58	3.47	64.65
	犍为县	51.67	1368.28	13.00	377.63
	井研县	28.06	840.33	8.93	333.91
	夹江县	30.54	743.61	15.2	410.70
	沐川县	19.23	1407.45	4.27	136.63
	峨边县	12.16	2383.46	3.33	51.01
	马边县	18.83	2294.58	3.6	82.06
	峨眉山市	41.91	1181.86	20.60	354.61
重点镇	土主镇、茅桥镇、嘉农镇、金山镇、西坝镇、玉津镇、罗城镇、马踏镇、竹园镇 漹城镇、甘江镇、新场镇、舟坝镇、沙坪镇、民建镇、桂花桥镇、符溪镇				

人口密度（人/平方公里）
- 600人以上
- 500 - 600人
- 400 - 500人
- 300 - 400人
- 200 - 300人
- 100 - 200人
- 100人以下

图例
- 市域界
- 区县界
- 高速公路
- 国道
- 省道
- 县道
- 中心城区
- 县城
- 1-5万人的乡镇
- 0.5-1万人的乡镇
- 小于0.5万人的乡镇
- 建制乡
- 水域

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

N

0 5km 20km
2km 10km

市域消防安全布局现状图 03

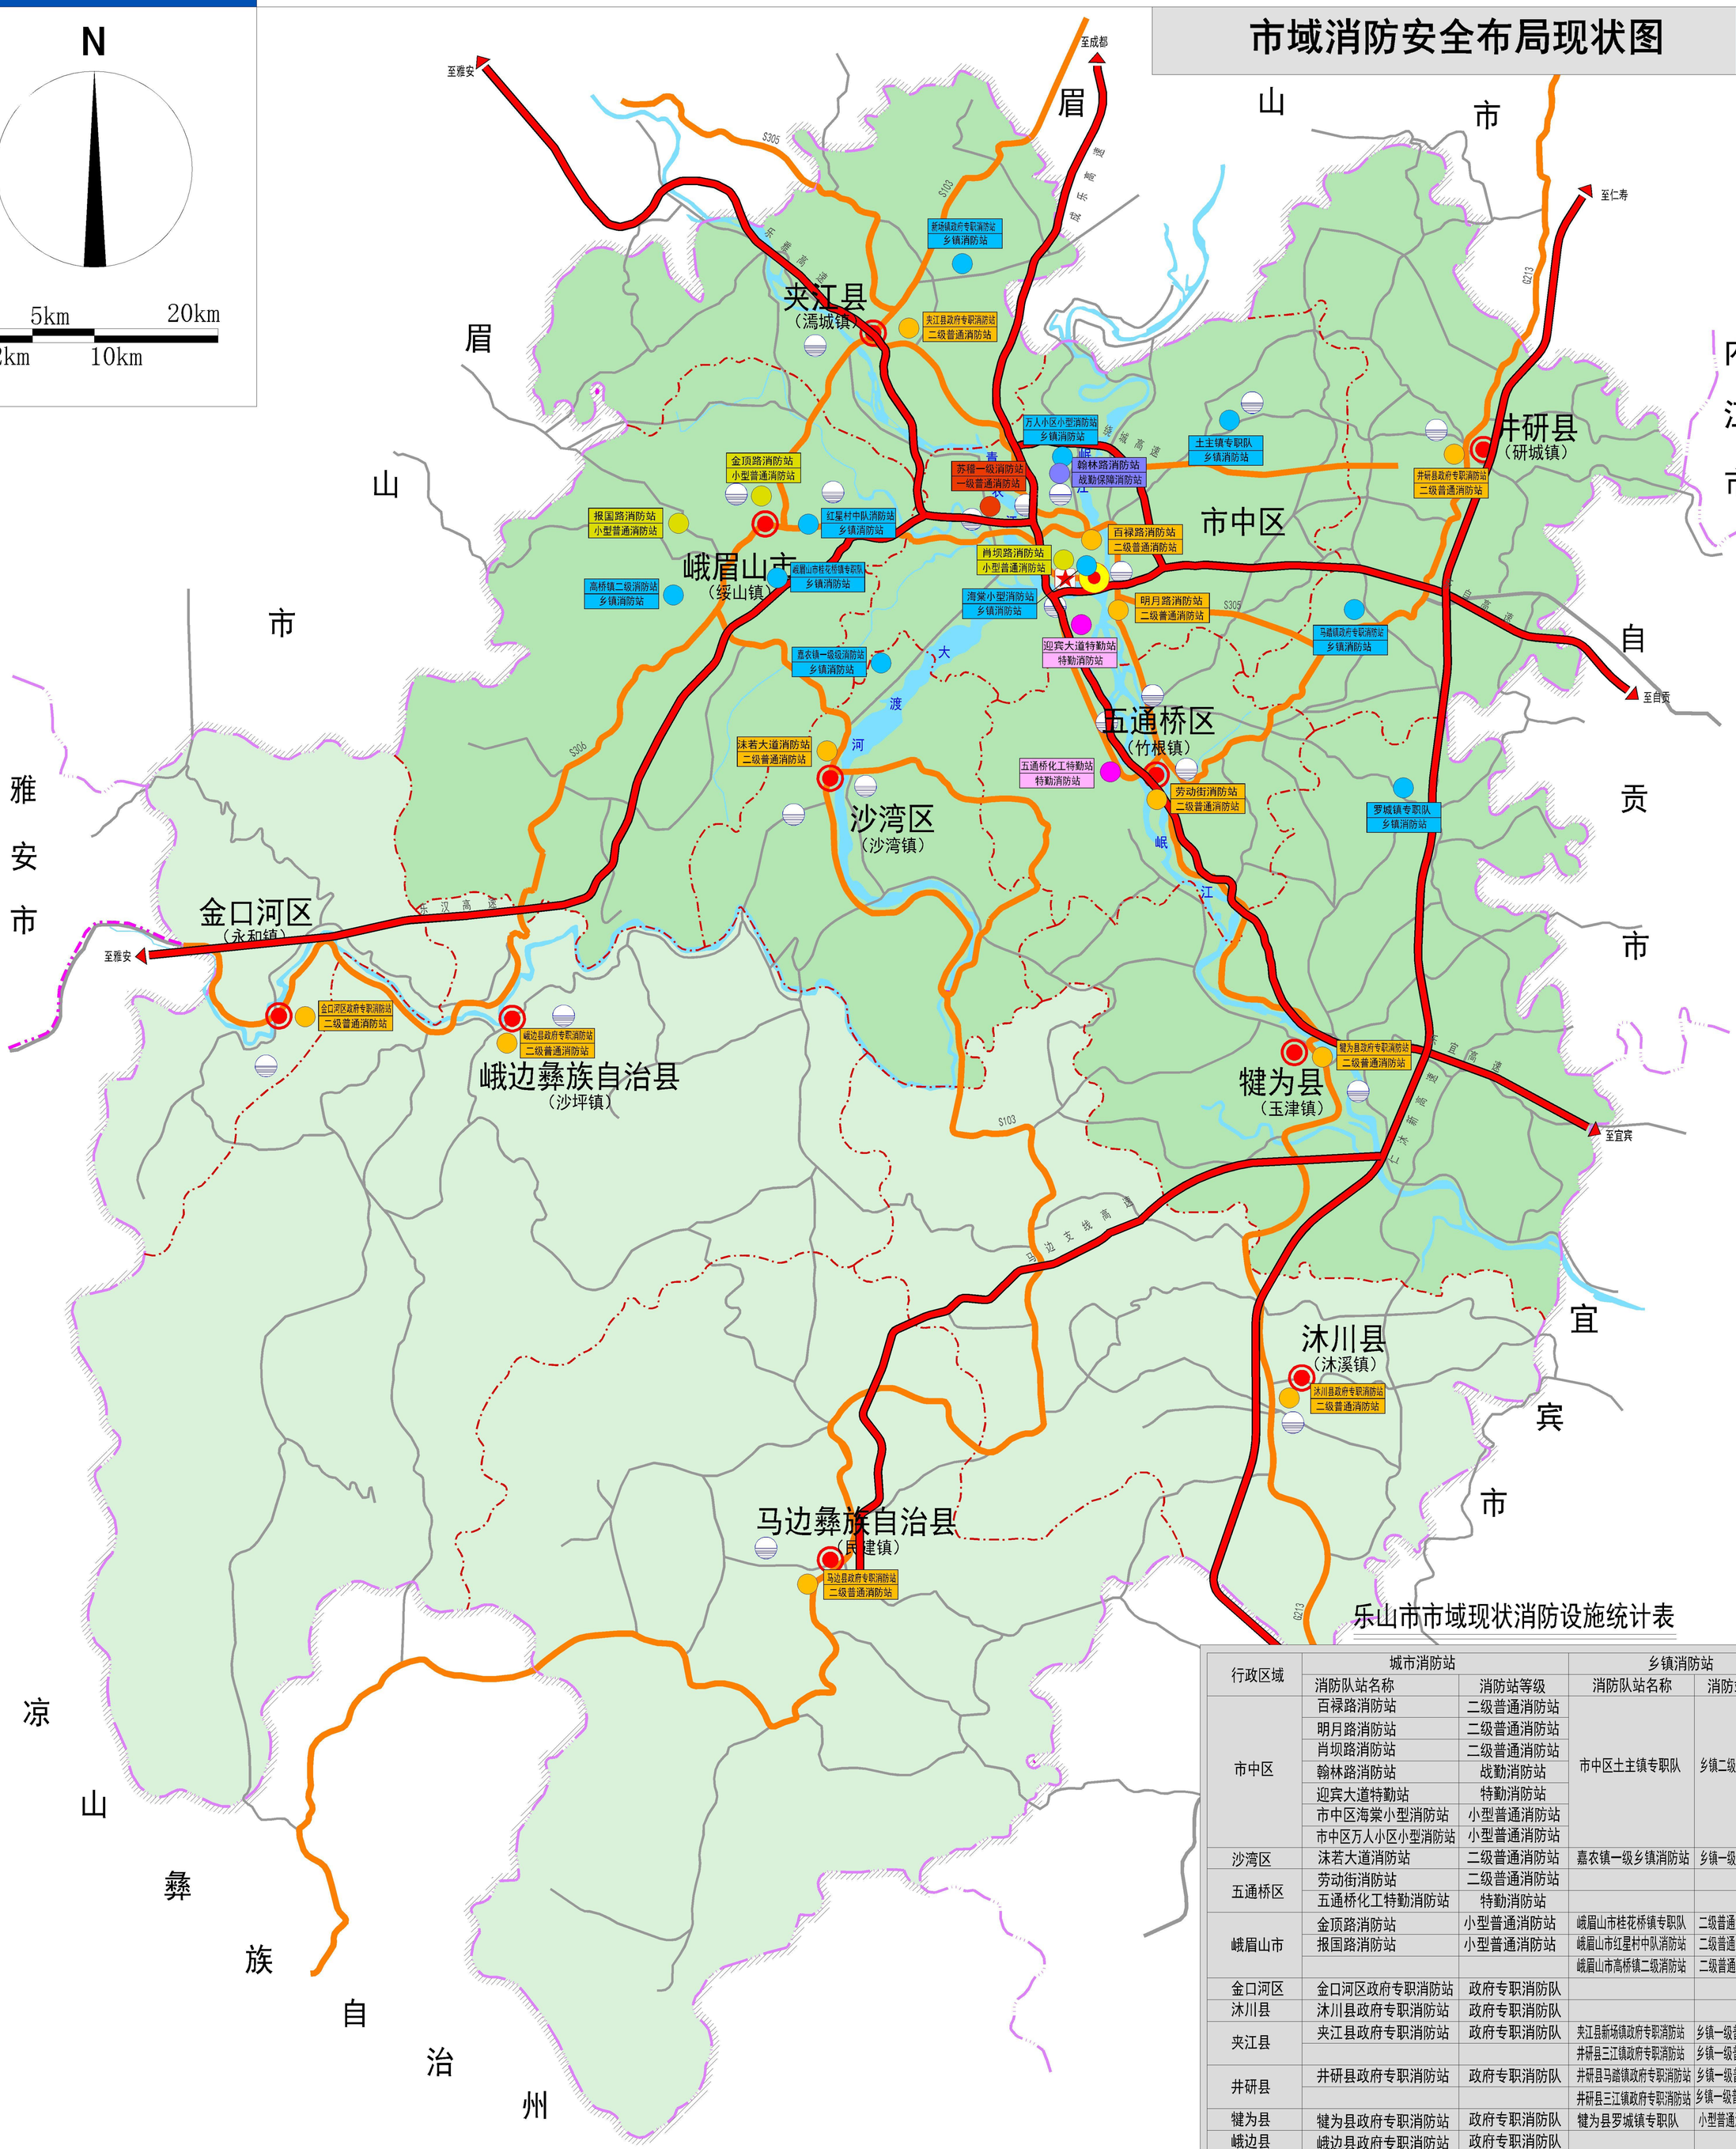

乐山市市域现状消防设施统计表

行政区域	城市消防站		乡镇消防站	
	消防队站名称	消防站等级	消防队站名称	消防站等级
市中区	百禄路消防站	二级普通消防站	市中区土主镇专职队	乡镇二级普通消防站
	明月路消防站	二级普通消防站		
	肖坝路消防站	二级普通消防站		
	翰林路消防站	战勤消防站		
	迎宾大道特勤站	特勤消防站		
	市中区海棠小型消防站	小型普通消防站		
	市中区万人小区小型消防站	小型普通消防站		
沙湾区	沫若大道消防站	二级普通消防站	嘉农镇一级乡镇消防站	乡镇一级普通消防站
五通桥区	劳动街消防站	二级普通消防站		
	五通桥化工特勤消防站	特勤消防站		
峨眉山市	金顶路消防站	小型普通消防站	峨眉山市桂花桥镇专职队	二级普通消防站
	报国路消防站	小型普通消防站	峨眉山市红星村中队消防站	二级普通消防站
			峨眉山市高桥镇二级消防站	二级普通消防站
金口河区	金口河区政府专职消防站	政府专职消防队		
沐川县	沐川县政府专职消防站	政府专职消防队		
夹江县	夹江县政府专职消防站	政府专职消防队	夹江县新场镇政府专职消防站	乡镇一级普通消防站
			井研县三江镇政府专职消防站	乡镇一级普通消防站
井研县	井研县政府专职消防站	政府专职消防队	井研县马踏镇政府专职消防站	乡镇一级普通消防站
			井研县三江镇政府专职消防站	乡镇一级普通消防站
犍为县	犍为县政府专职消防站	政府专职消防队	犍为县罗城镇专职队	小型普通消防站
峨边县	峨边县政府专职消防站	政府专职消防队		
马边县	马边县政府专职消防站	政府专职消防队		

图例

- 市域界
- 区县界
- 高速公路
- 市级消防救援通道
- 一般消防救援通道
- 水域
- 中心城区
- 县城
- 消防指挥中心
- 战勤消防站
- 特勤消防站
- 一级普通消防站
- 二级普通消防站
- 小型站
- 乡镇消防站
- 水厂
- 指挥中心集中接警调度地区
- 当地接警调度地区

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

市域城镇体系规划图 04

N

0 5km 20km
2km 10km

眉山市 内江市 自贡市 雅安市 宜宾市 凉山彝族自治州

夹江县 甘江镇 华头镇 双福镇 吴场镇 马村镇 木城镇 新场镇 青衣街道 渭城镇 悦来镇 剑锋镇 白马镇 纯复镇 集益镇 研经镇 高凤镇 东林镇 土主镇 井研县 宝五镇 青平镇 千佛镇 峨眉山市符溪镇 利街道 黄湾镇 绥山镇 桂花桥镇 高桥镇 罗目镇 九里镇 苏稽镇 水口镇 平兴镇 全福街道 大佛街道 安谷镇 车子镇 市中区 牟子镇 茅桥镇 三江镇 竹园镇 马踏镇 手村镇 嘉农镇 中心城区 冠英镇 牛华镇 金山镇 蔡金镇 沙湾区 五通桥区 龙池镇 永胜乡 大为镇 龙门乡 太平镇 沙湾镇 葫芦镇 踏水镇 竹根镇 石麟镇 西坝镇 金粟镇 罗城镇 寿保镇 定文镇 金河镇 永和镇 新场乡 轸溪镇 福禄镇 五渡镇 毛坪镇 牛石镇 舞雩镇 石溪镇 玉屏镇 芭沟镇 玉津镇 犍为县 龙孔镇 大兴镇 金口河区 和平彝族乡 宜坪乡 沙坪镇 峨边彝族自治县 共安彝族乡 新林镇 茨竹乡 黄丹镇 清溪镇 双溪镇 孝姑镇 红旗镇 大堡镇 半等乡 高笋乡 杨村乡 舟坝镇 九井镇 铁炉镇 富新镇 金岩乡 黑竹沟镇 大竹堡镇 下溪镇 武圣乡 沐溪镇 大楠镇 箭板镇 荣丁镇 利店镇 沐川县 雪口山镇 劳动镇 三河口镇 马边彝族自治县 底堡乡 勒乌乡 梅林镇 建设镇 民建镇 芭坝镇 永福镇 烟峰镇 民主镇 苏坝镇 高卓营乡 永红乡

市域城镇体系规划结构、规划人口至城市建设用地面积一览表

城镇等级	地区	至2035年规划城区人口（万人）	规划城市建设用地面积（平方公里）
市域主中心	中心城区	140	177.88
市域副中心	峨眉山市	35	65.24
	犍为县	23	40.91
	井研县	20	26.52
	夹江县	22	40.81
县域中心	沐川县	7	15.87
	峨边县	6.5	10.94
	马边县	5	15.25
	金口河区	2.5	7.20
重点镇	茅桥镇、土主镇、牛华镇、西坝镇、金山镇、牛石镇、罗目镇、高桥镇、桂花桥镇、符溪镇、罗城镇、芭沟镇清溪镇、马踏镇、竹园镇、甘江镇、新场镇、舟坝镇、利店镇、荣丁镇、黑竹沟镇、大堡镇、金河镇		
中心镇	苏稽镇、牟子镇、嘉农镇、太平镇、葫芦镇、冠英镇、竹根镇、双福镇、龙池镇、九里镇、玉津镇、龙孔镇周坡镇、华头镇、沐溪镇、大楠镇、烟峰镇、茨坝镇、民建镇、新林镇、五渡镇、永胜乡、共安彝族乡		
一般乡镇	除重点镇外的其他乡镇		

图例

- 市域界
- 区县界
- 市域主中心
- 市域副中心
- 县域中心
- 重点镇
- 中心镇
- 一般镇
- 一般乡
- 水　域

乐山市城乡规划设计院　2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

市域消防安全布局规划图 05

N

0 5km 20km
2km 10km

夹江县	
一级消防站	3座
二级消防站	2座
乡镇消防站	3座

中心城区	
水上消防站	1座(兼设)
航空消防站	1座
特勤消防站	6座
一级消防站	23座
二级消防站	4座
小型站	3座
乡镇消防站	13座

峨眉山市	
森林消防站	1座
一级消防站	8座
二级消防站	3座
乡镇消防站	7座

井研县	
一级消防站	5座
二级消防站	2座
乡镇消防站	3座

金口河区	
一级消防站	1座
乡镇消防站	3座

峨边县	
森林消防站	1座
一级消防站	1座
二级消防站	2座
乡镇消防站	4座

犍为县	
一级消防站	5座
二级消防站	2座
乡镇消防站	5座

沐川县	
森林消防站	1座
一级消防站	1座
二级消防站	3座
乡镇消防站	4座

马边县	
森林消防站	1座
一级消防站	1座
二级消防站	2座
乡镇消防站	4座

危险品运输通道规划图

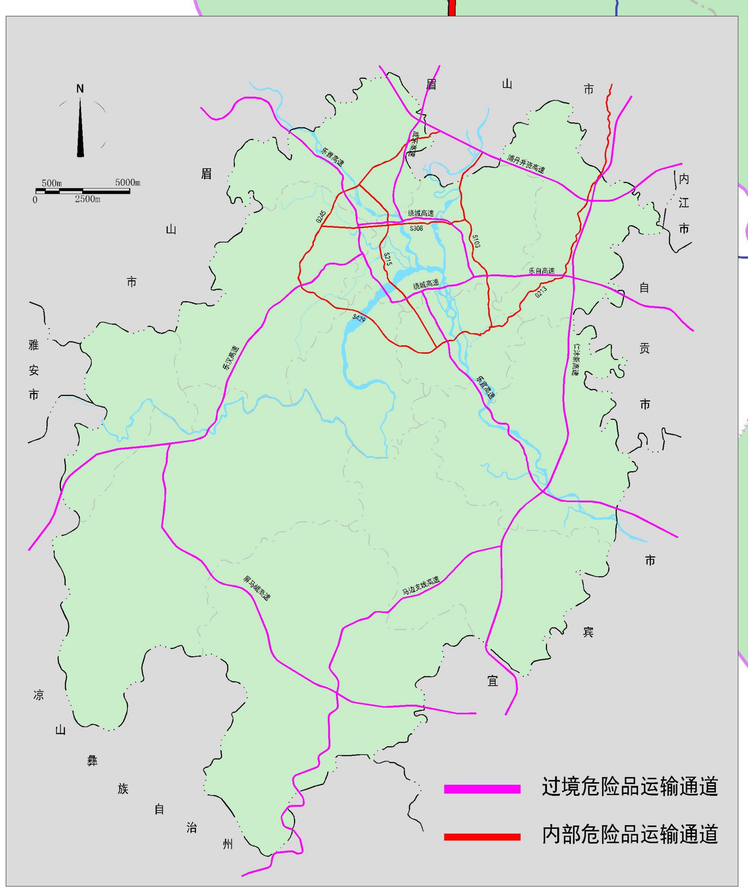

乐山市市域消防设施统计表

消防风险区	行政区域	城市消防站					专业消防站	合计	乡镇消防站	备注
		战勤站	特勤站	一级站	二级站	小型站				
城市消防安全重点防控区	市中区	1座(兼)	3座	13座	3座	3座	2座(1兼)	37	4座	1. 专业消防站为水上消防站与航空消防站各1座； 2. 水上消防站兼设一级普通消防站 3. 战勤消防站兼设小型普通消防站； 4. 兼设森林消防职能的城市消防站5座
	沙湾区		1座	3座	1座	—			4座	
	五通桥区		2座	7座	—	—			5座	
	峨眉山市	—	—	8座	3座	—	1座	12	7座	森林消防站1座；
综合防控区	犍为县	—	—	5座	2座	—	1座(兼)	7	5座	水域救援中心1处
	夹江县	—	—	3座	2座	—	1座(兼)	7	3座	水域救援中心1处
	井研县	—	—	5座	2座	—	—	5	3座	—
自然灾害森林防火重点防控区	沐川县	—	—	1座	3座	—	1座	5	4座	森林消防站1座；
	马边县	—	—	1座	2座	—	1座	4	4座	森林消防站1座；
	峨边县	—	—	1座	2座	—	1座	4	4座	森林消防站1座；
	金口河区	—	—	1座	—	—		1	3座	
合计		0	10	44	20	3	5	82	46	合计时兼设消防站不重复计数

备注：乡镇消防站重点规划在总规重点镇及片区划分中心镇，其余乡镇参考《乡镇消防队》（GB/T 35547-2017）相关要求设置。

图例

- 区域救援通道
- 区间救援通道
- 区内救援通道
- 市域界
- 区县界
- 市域主中心
- 市域副中心
- 县域中心
- 重点镇
- 中心镇
- 一般镇
- 一般乡
- 水　域
- 综合防控区
- 城市消防安全重点防控区
- 自然灾害、森林防火重点防控区

乐山市城乡规划设计院　2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防安全布局现状图-市中区 06-1

N

0 1000 2500m
500 1500

图例

- 中心城区规划范围线
- 现状建设用地图斑
- 易燃易爆场所
- 消防重点单位
- 绿地
- 水系
- 人民政府
- 国家机关
- 人员密集场所
- 物资仓储场所
- 电厂电网
- 其他消防安全重点单位
- 高层公共建筑
- 行政区划边界

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防安全布局现状图-五通桥区 06-2

N

0 500 1000 1500 2500m

市中区
S104
井研县
冠英大道
冠英加油站
三禾燃气
乐天(光发)加油站
和邦生物
和邦农业
顺安加油站
石河天力加油站
蔡金加油站
乐宜高速公路
成贵铁路客运专线铁路
农机加油站
五通桥检察院
日杂烟花仓库
五通加油站
润森压缩天然气
农机修配加油站
涌江加油站
幸福加油站
五通桥法院
五通桥区委
五通桥粮仓
五通桥人大
五通供电局
四通气体
昭乐（昭维）加油站
永祥多晶硅
永祥树脂
五通桥区
五揵沐快速公路
永祥新能源
福华通达农药
淑珍加油站
石麟加油站
西坝服务区加油站
至犍为、沐川
东方加油站
G213
金能加油站
金粟加油站
至犍为、宜宾
沙湾区
犍为县
至犍为、沐川

图例

- 中心城区规划范围线
- 现状建设用地图斑
- 易燃易爆场所
- 消防重点单位
- 绿地
- 水系
- 人民政府
- 国家机关
- 人员密集场所
- 物资仓储场所
- 电厂电网
- 其他消防安全重点单位
- 高层公共建筑
- 行政区划边界

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防安全布局现状图-沙湾区 06-3

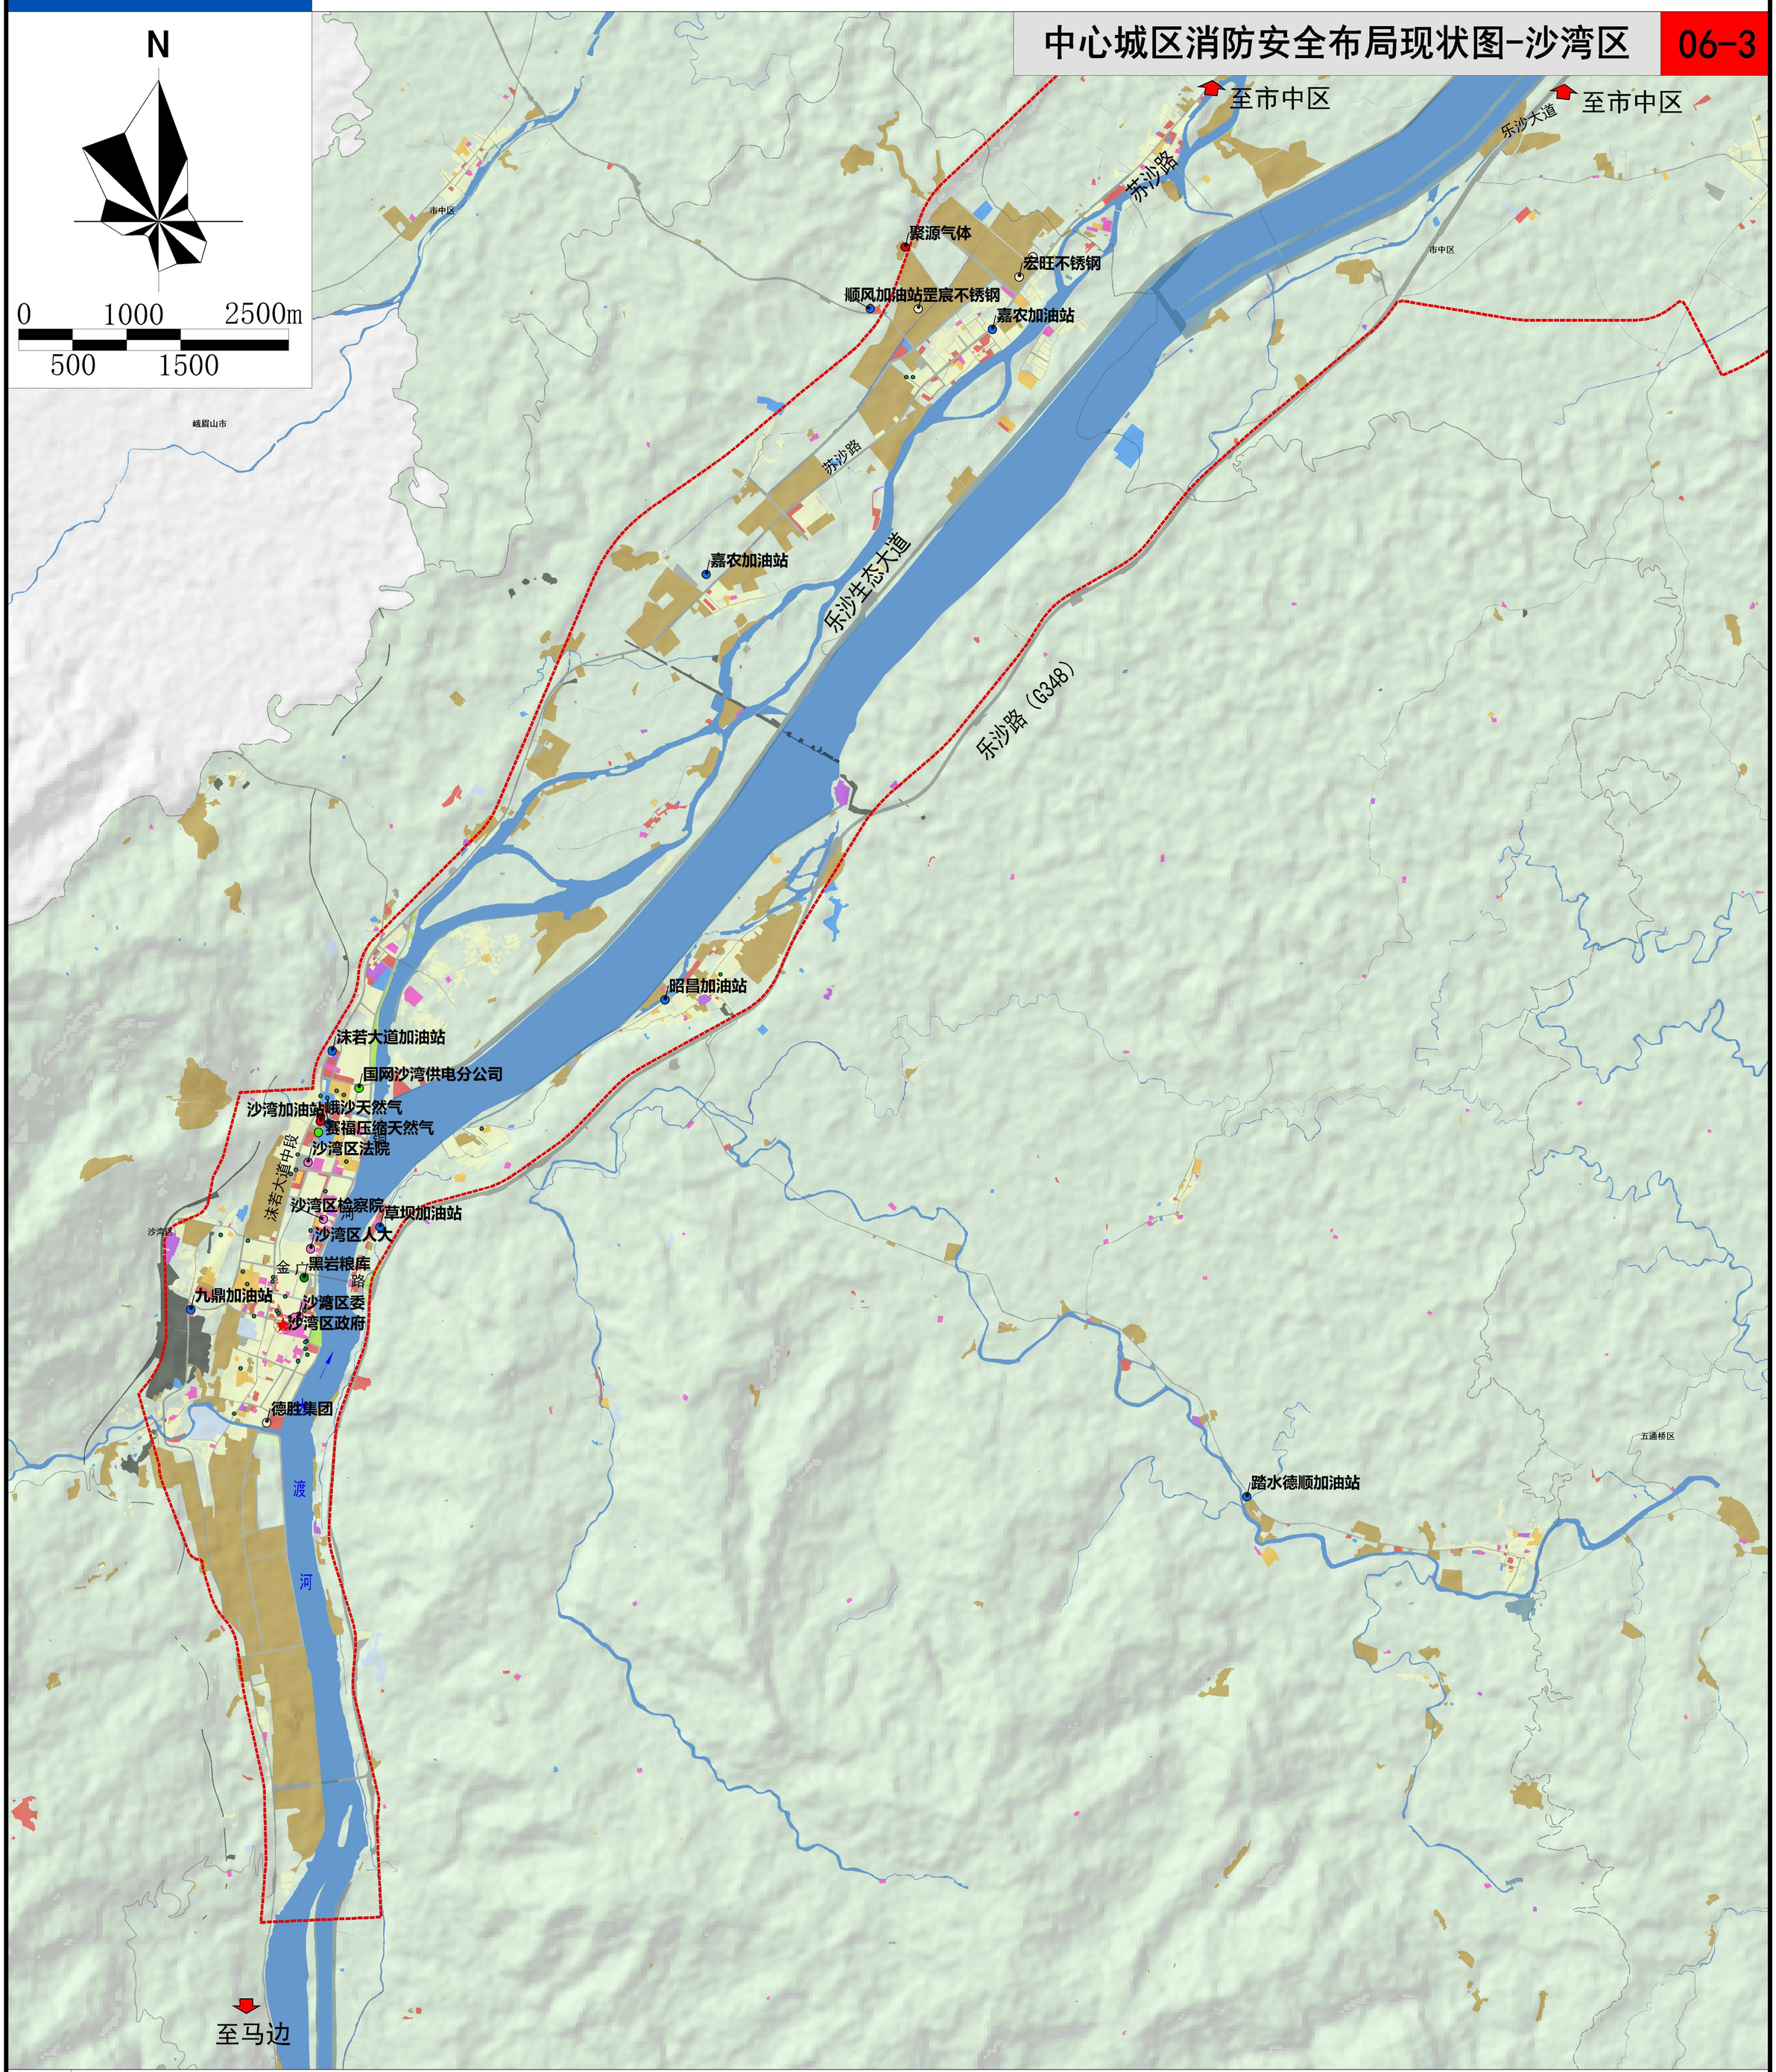

图例

- 中心城区规划范围线
- 现状建设用地图斑
- 易燃易爆场所
- 消防重点单位
- 绿地
- 水系
- 人民政府
- 国家机关
- 人员密集场所
- 物资仓储场所
- 电厂电网
- 其他消防安全重点单位
- 高层公共建筑
- 行政区划边界

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防站现状分布图 07

N

0 1500m 5000m
500m 3000m

至夹江 至成都 至青神 至井研 至峨眉、夹江 至峨眉 至峨眉 至自贡 至犍为、沐川 至犍为、宜宾 至犍为、沐川 至马边

S305 S306 S305 S104 S104

成绵乐客运专线铁路 成渝环线高速 绕城高速公路 成渝铁路客运专线铁路 隆汉高速 乐沙路 乐沙生态大道 乐沙路（G348） 乐宜高速公路 冠英大道 成贵铁路客运专线铁路 五犍沐快速公路 G213

绿心 乐山大佛风景名胜区

翰林路消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
战勤保障消防站	6780
人员数量（人）	装备车辆（辆）
9	12

百禄路消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
二级普通消防站	7103
人员数量（人）	装备车辆（辆）
23	7

肖坝路消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
二级普通消防站	11756
人员数量（人）	装备车辆（辆）
20	4

明月路消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
二级普通消防站	9500
人员数量（人）	装备车辆（辆）
20	4



迎宾大道消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
特勤消防站	12000
人员数量（人）	装备车辆（辆）
33	10

沫若大道消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
二级普通消防站	5024
人员数量（人）	装备车辆（辆）
18	6

劳动街消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
二级普通消防站	4500
人员数量（人）	装备车辆（辆）
18	6

五通桥化工特勤消防站	
消防站等级	用地面积（㎡）
特勤消防站	8500
人员数量（人）	装备车辆（辆）
——	——

乐山市中心城区目前建设有城市消防站共8个（含在建），其中建成有特勤消防站1个，战勤保障消防站1个（未划分责任片区），二级普通消防站5个（含兼设的消防指挥中心1个）；另外，有在建的五通桥化工特勤消防站1个。

图例

- 消防指挥中心
- 战勤保障消防站
- 普通消防站
- 特勤消防站
- 责任区分界线
- 百禄路消防站责任区
- 肖坝路消防站责任区
- 迎宾大道消防站责任区
- 沫若大道责任区
- 劳动街消防站责任区
- 明月路消防站责任区
- 中心城区规划范围线
- 铁路

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防供水现状图 08

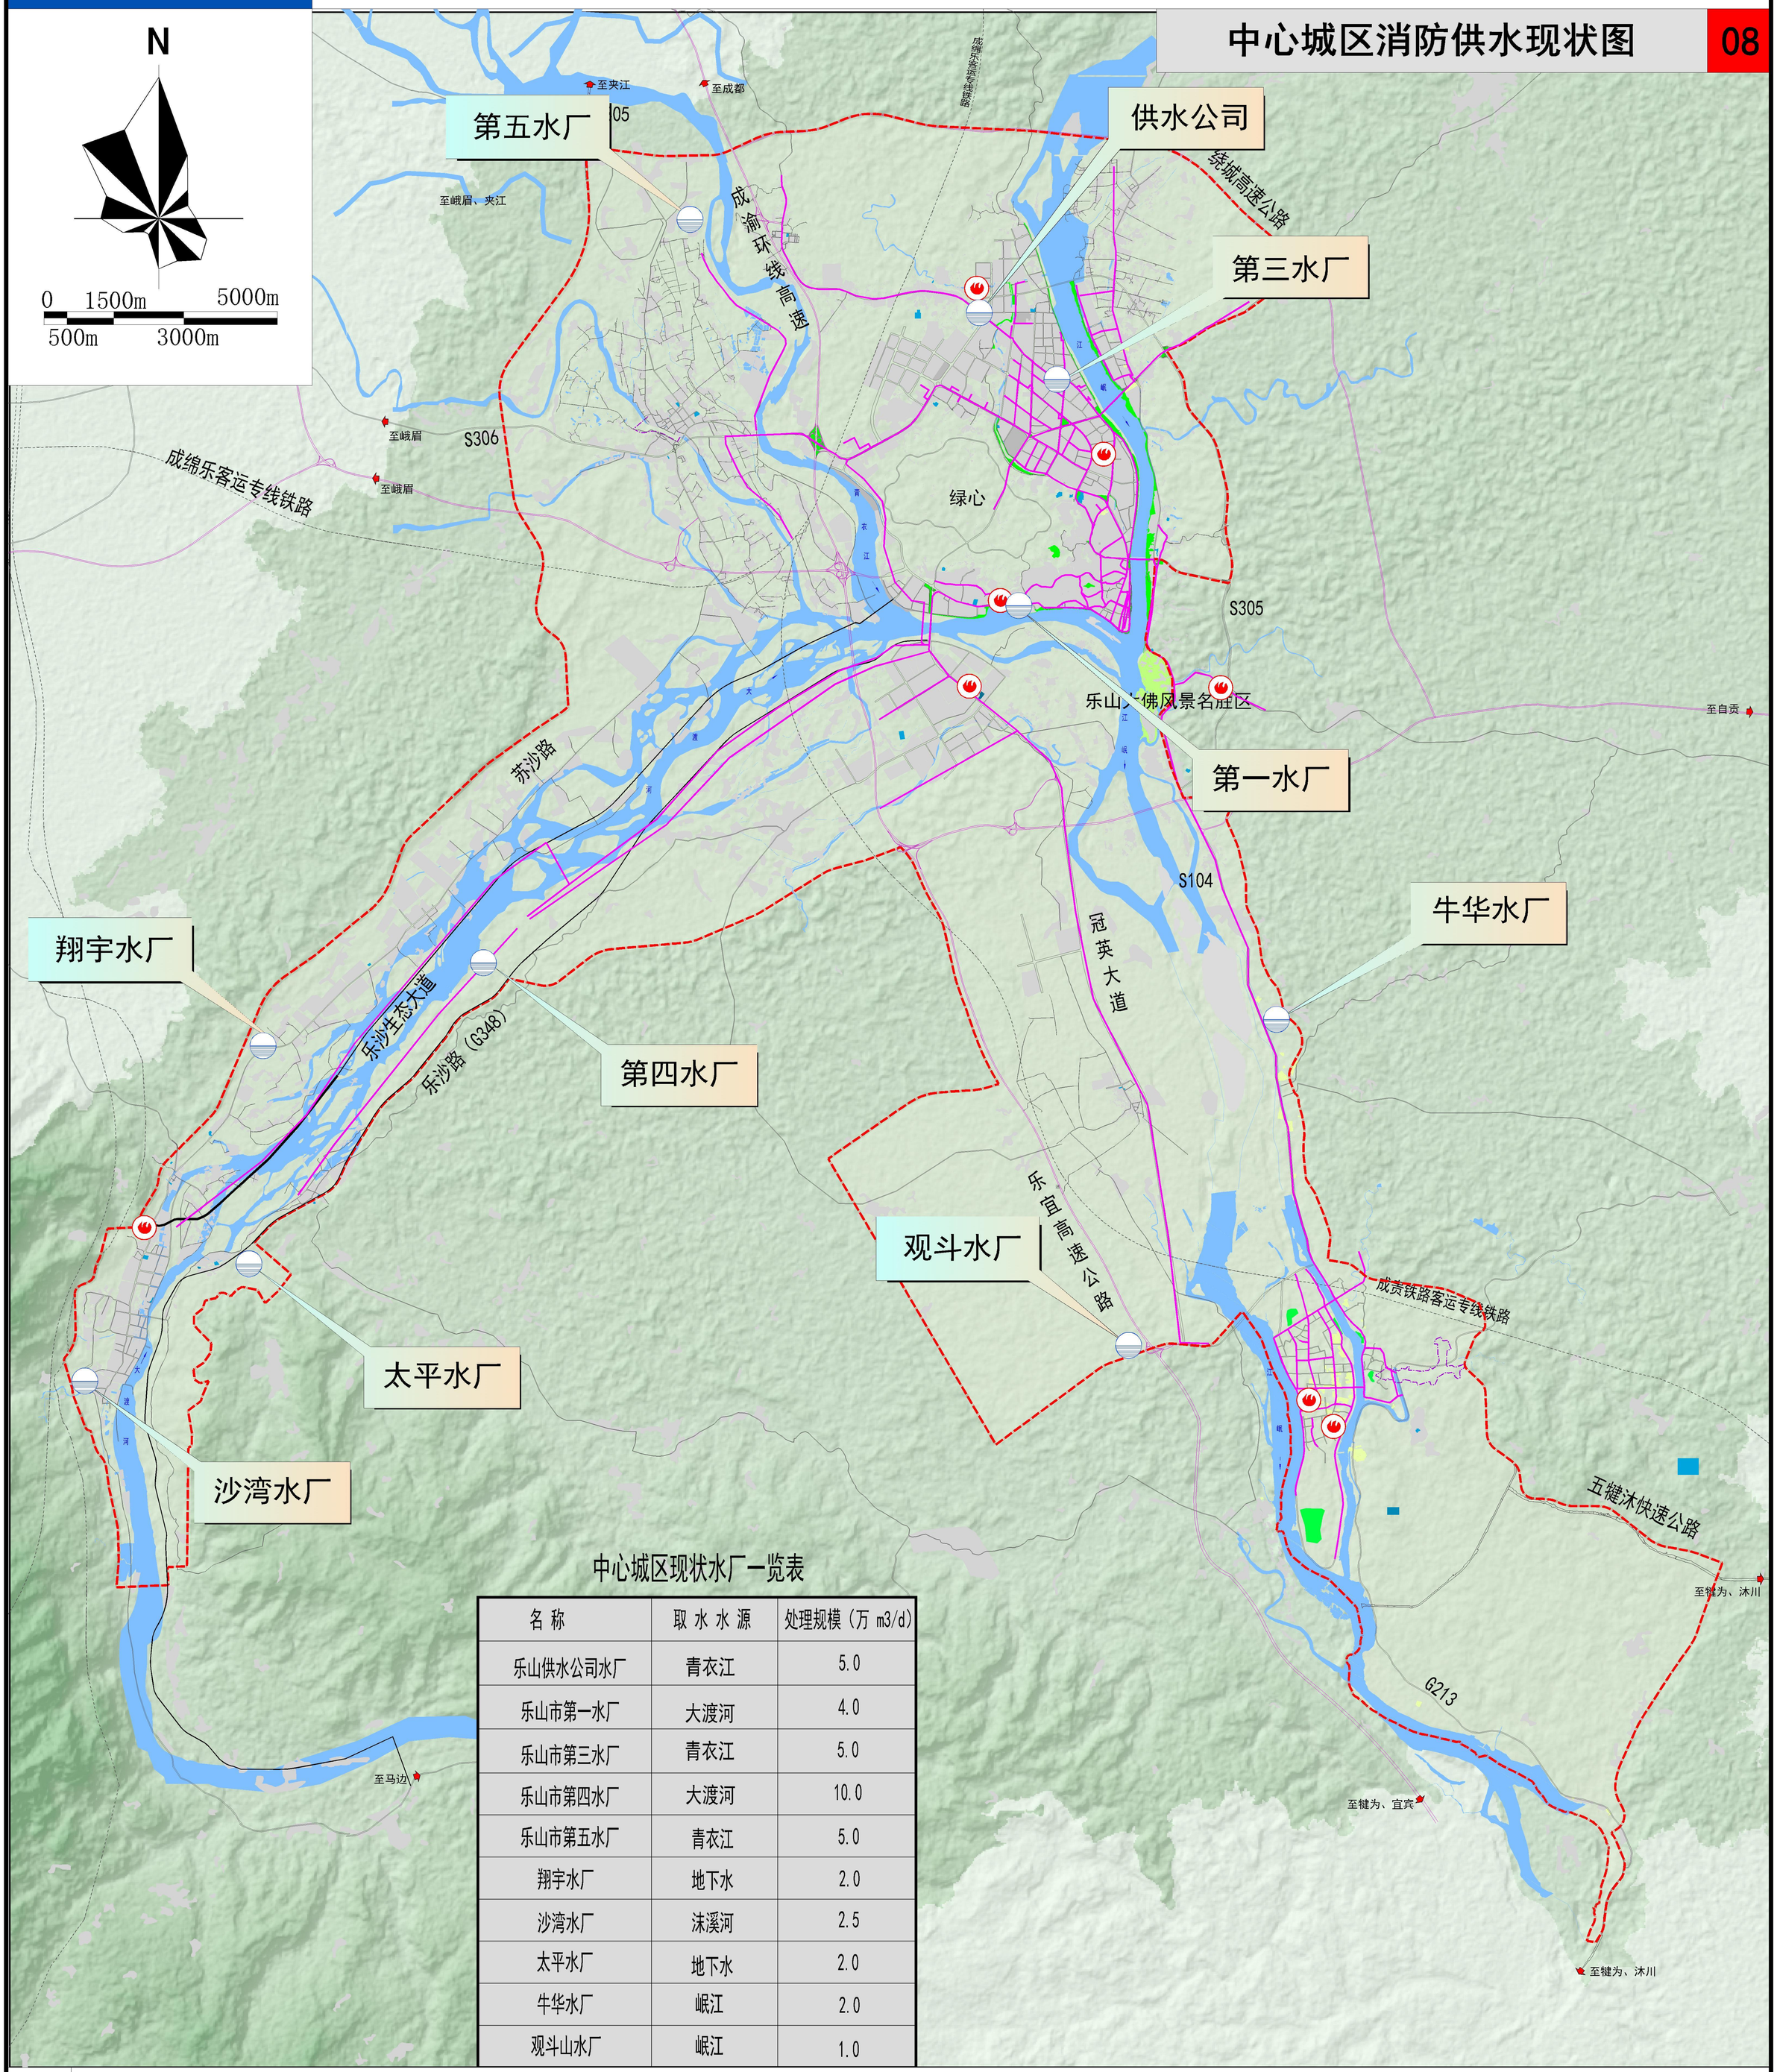

中心城区现状水厂一览表

名 称	取 水 水 源	处理规模（万 m3/d）
乐山供水公司水厂	青衣江	5.0
乐山市第一水厂	大渡河	4.0
乐山市第三水厂	青衣江	5.0
乐山市第四水厂	大渡河	10.0
乐山市第五水厂	青衣江	5.0
翔宇水厂	地下水	2.0
沙湾水厂	沫溪河	2.5
太平水厂	地下水	2.0
牛华水厂	岷江	2.0
观斗山水厂	岷江	1.0

图例

- 城市建设用地
- 城市绿地
- 风景区用地
- 河流水域
- 现状消防站
- 给水管
- 现状水厂
- 中心城区规划范围线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防通道现状图 09

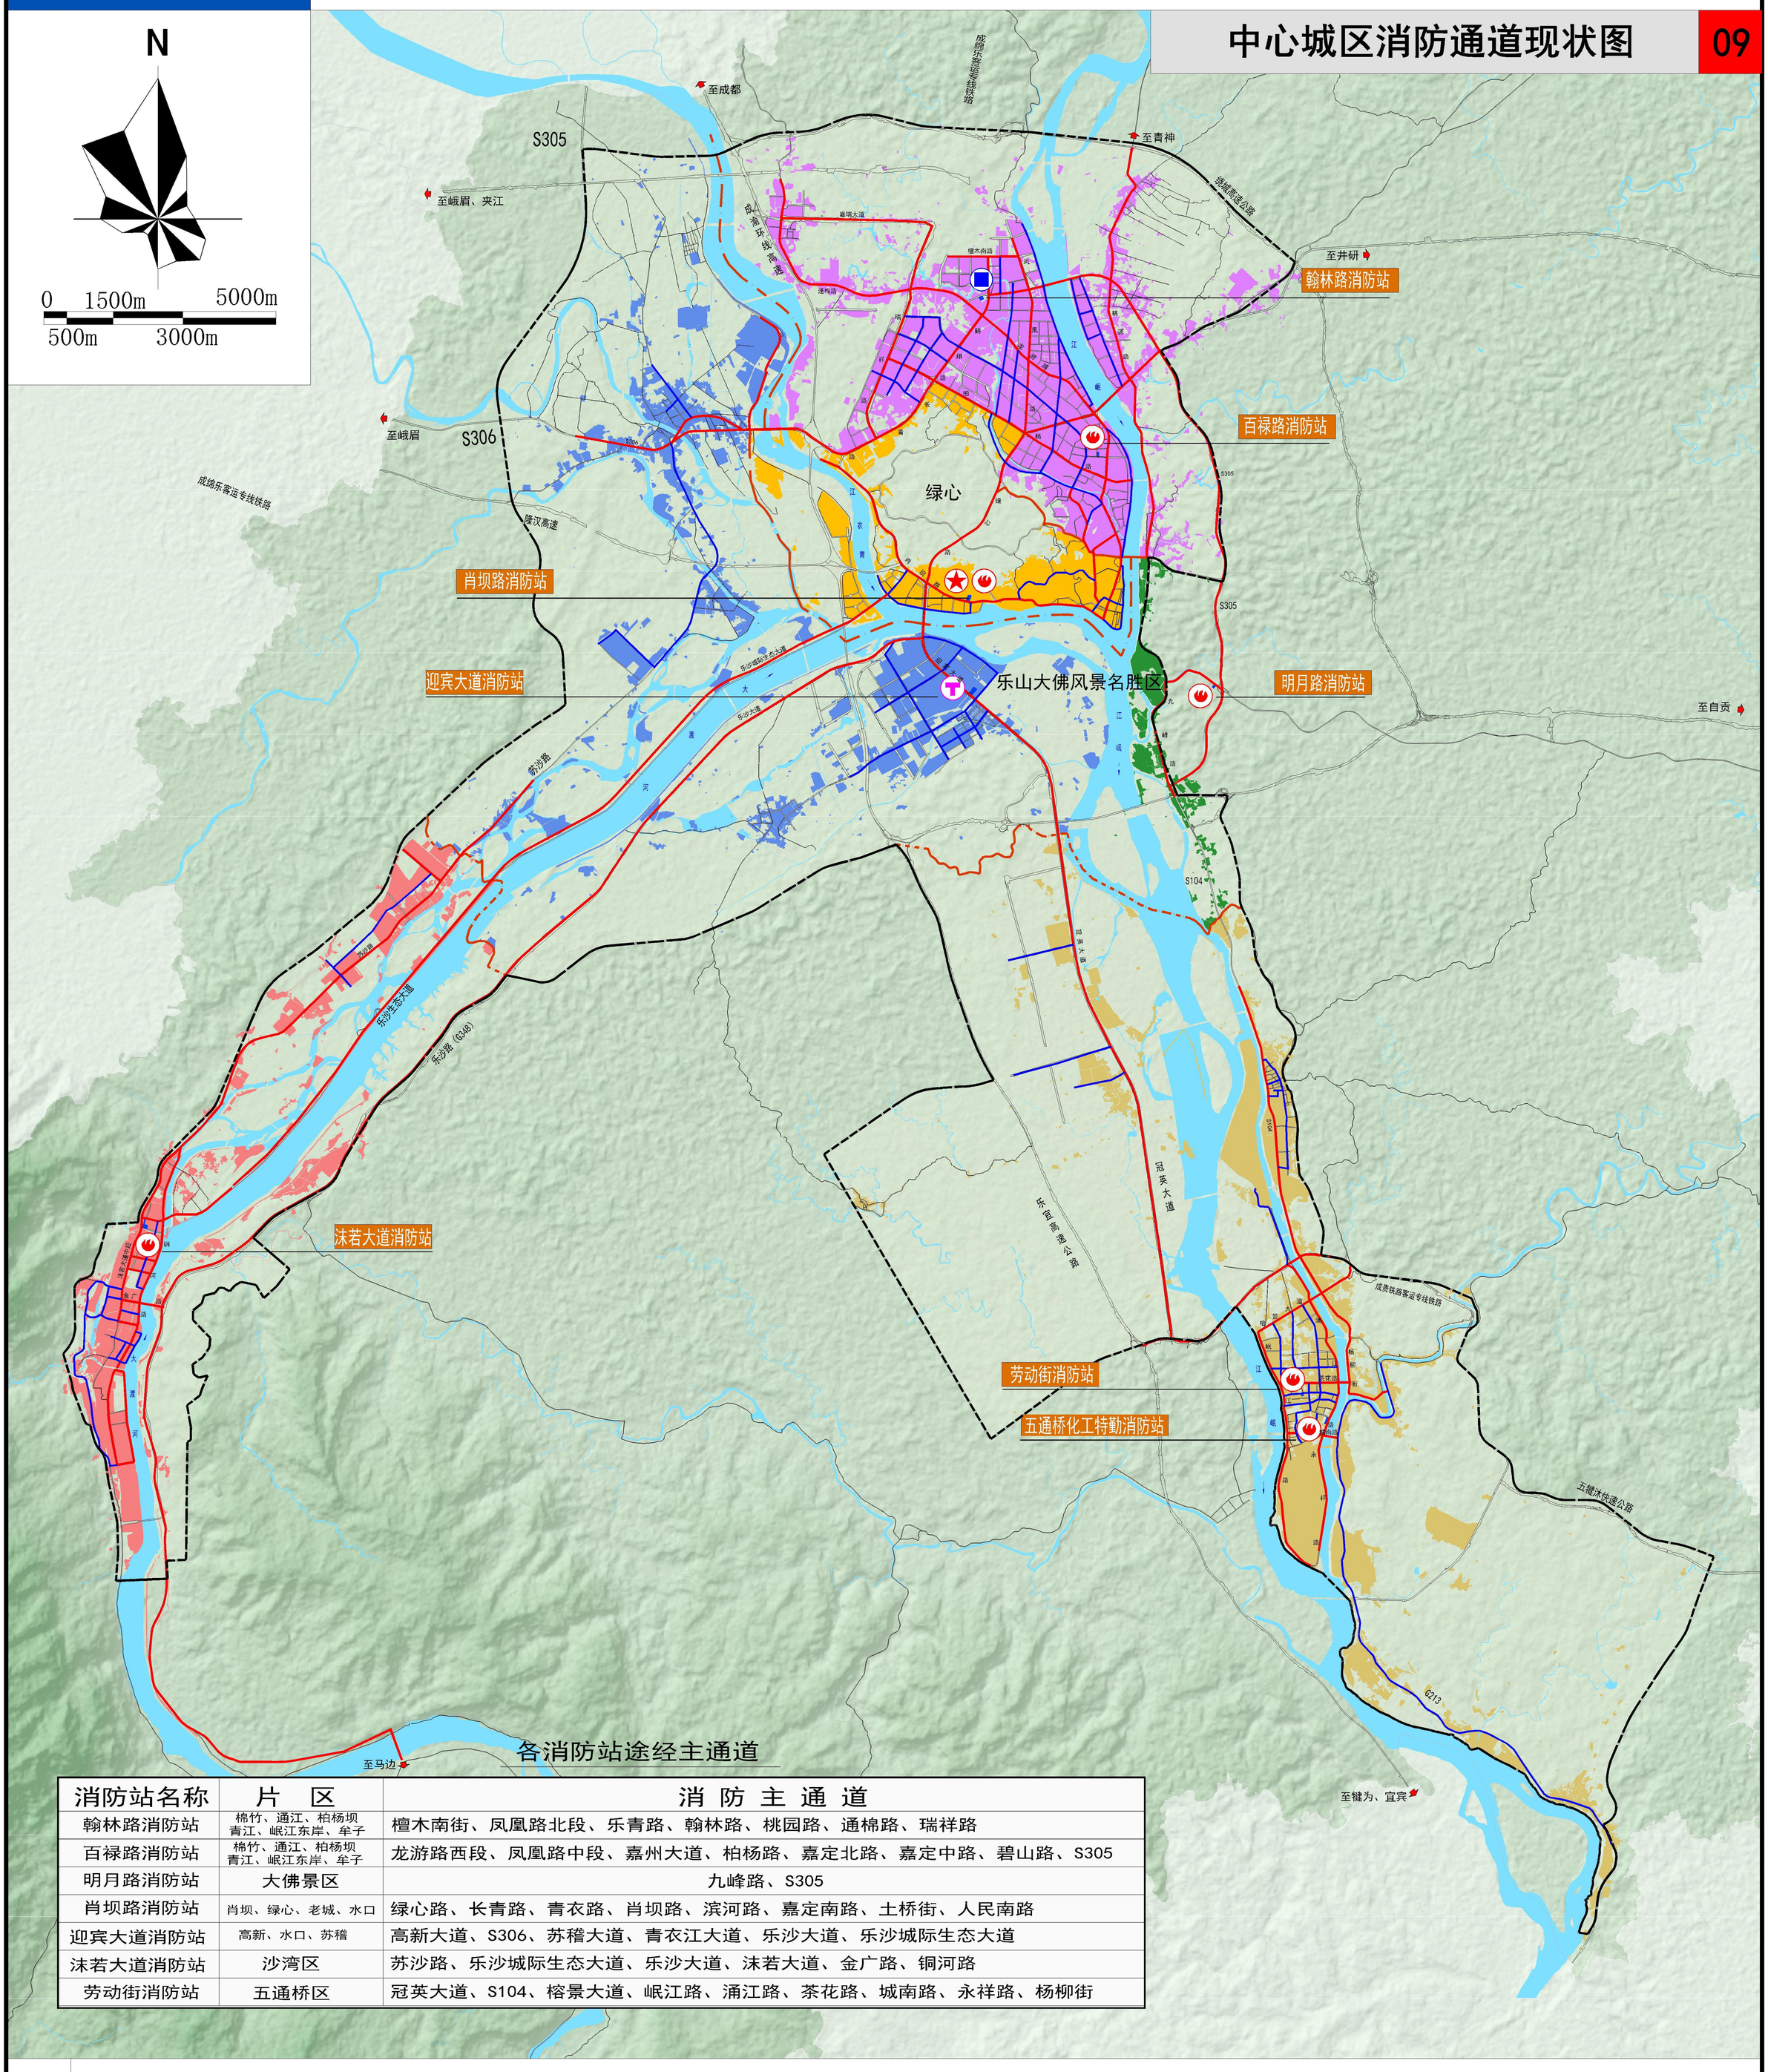

各消防站途经主通道

消防站名称	片　区	消 防 主 通 道
翰林路消防站	棉竹、通江、柏杨坝 青江、岷江东岸、牟子	檀木南街、凤凰路北段、乐青路、翰林路、桃园路、通棉路、瑞祥路
百禄路消防站	棉竹、通江、柏杨坝 青江、岷江东岸、牟子	龙游路西段、凤凰路中段、嘉州大道、柏杨路、嘉定北路、嘉定中路、碧山路、S305
明月路消防站	大佛景区	九峰路、S305
肖坝路消防站	肖坝、绿心、老城、水口	绿心路、长青路、青衣路、肖坝路、滨河路、嘉定南路、土桥街、人民南路
迎宾大道消防站	高新、水口、苏稽	高新大道、S306、苏稽大道、青衣江大道、乐沙大道、乐沙城际生态大道
沫若大道消防站	沙湾区	苏沙路、乐沙城际生态大道、乐沙大道、沫若大道、金广路、铜河路
劳动街消防站	五通桥区	冠英大道、S104、榕景大道、岷江路、涌江路、茶花路、城南路、永祥路、杨柳街

图例

- 消防指挥中心
- 战勤保障消防站
- 普通消防站
- 特勤消防站
- 责任区分界线
- 百禄路消防站责任区
- 肖坝路消防站责任区
- 迎宾大道消防站责任区
- 沫若大道责任区
- 劳动街消防站责任区
- 明月路消防站责任区
- 中心城区规划范围线
- 现状消防主通道
- 现状消防次通道

乐山市城乡规划设计院　2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防通信现状图 10

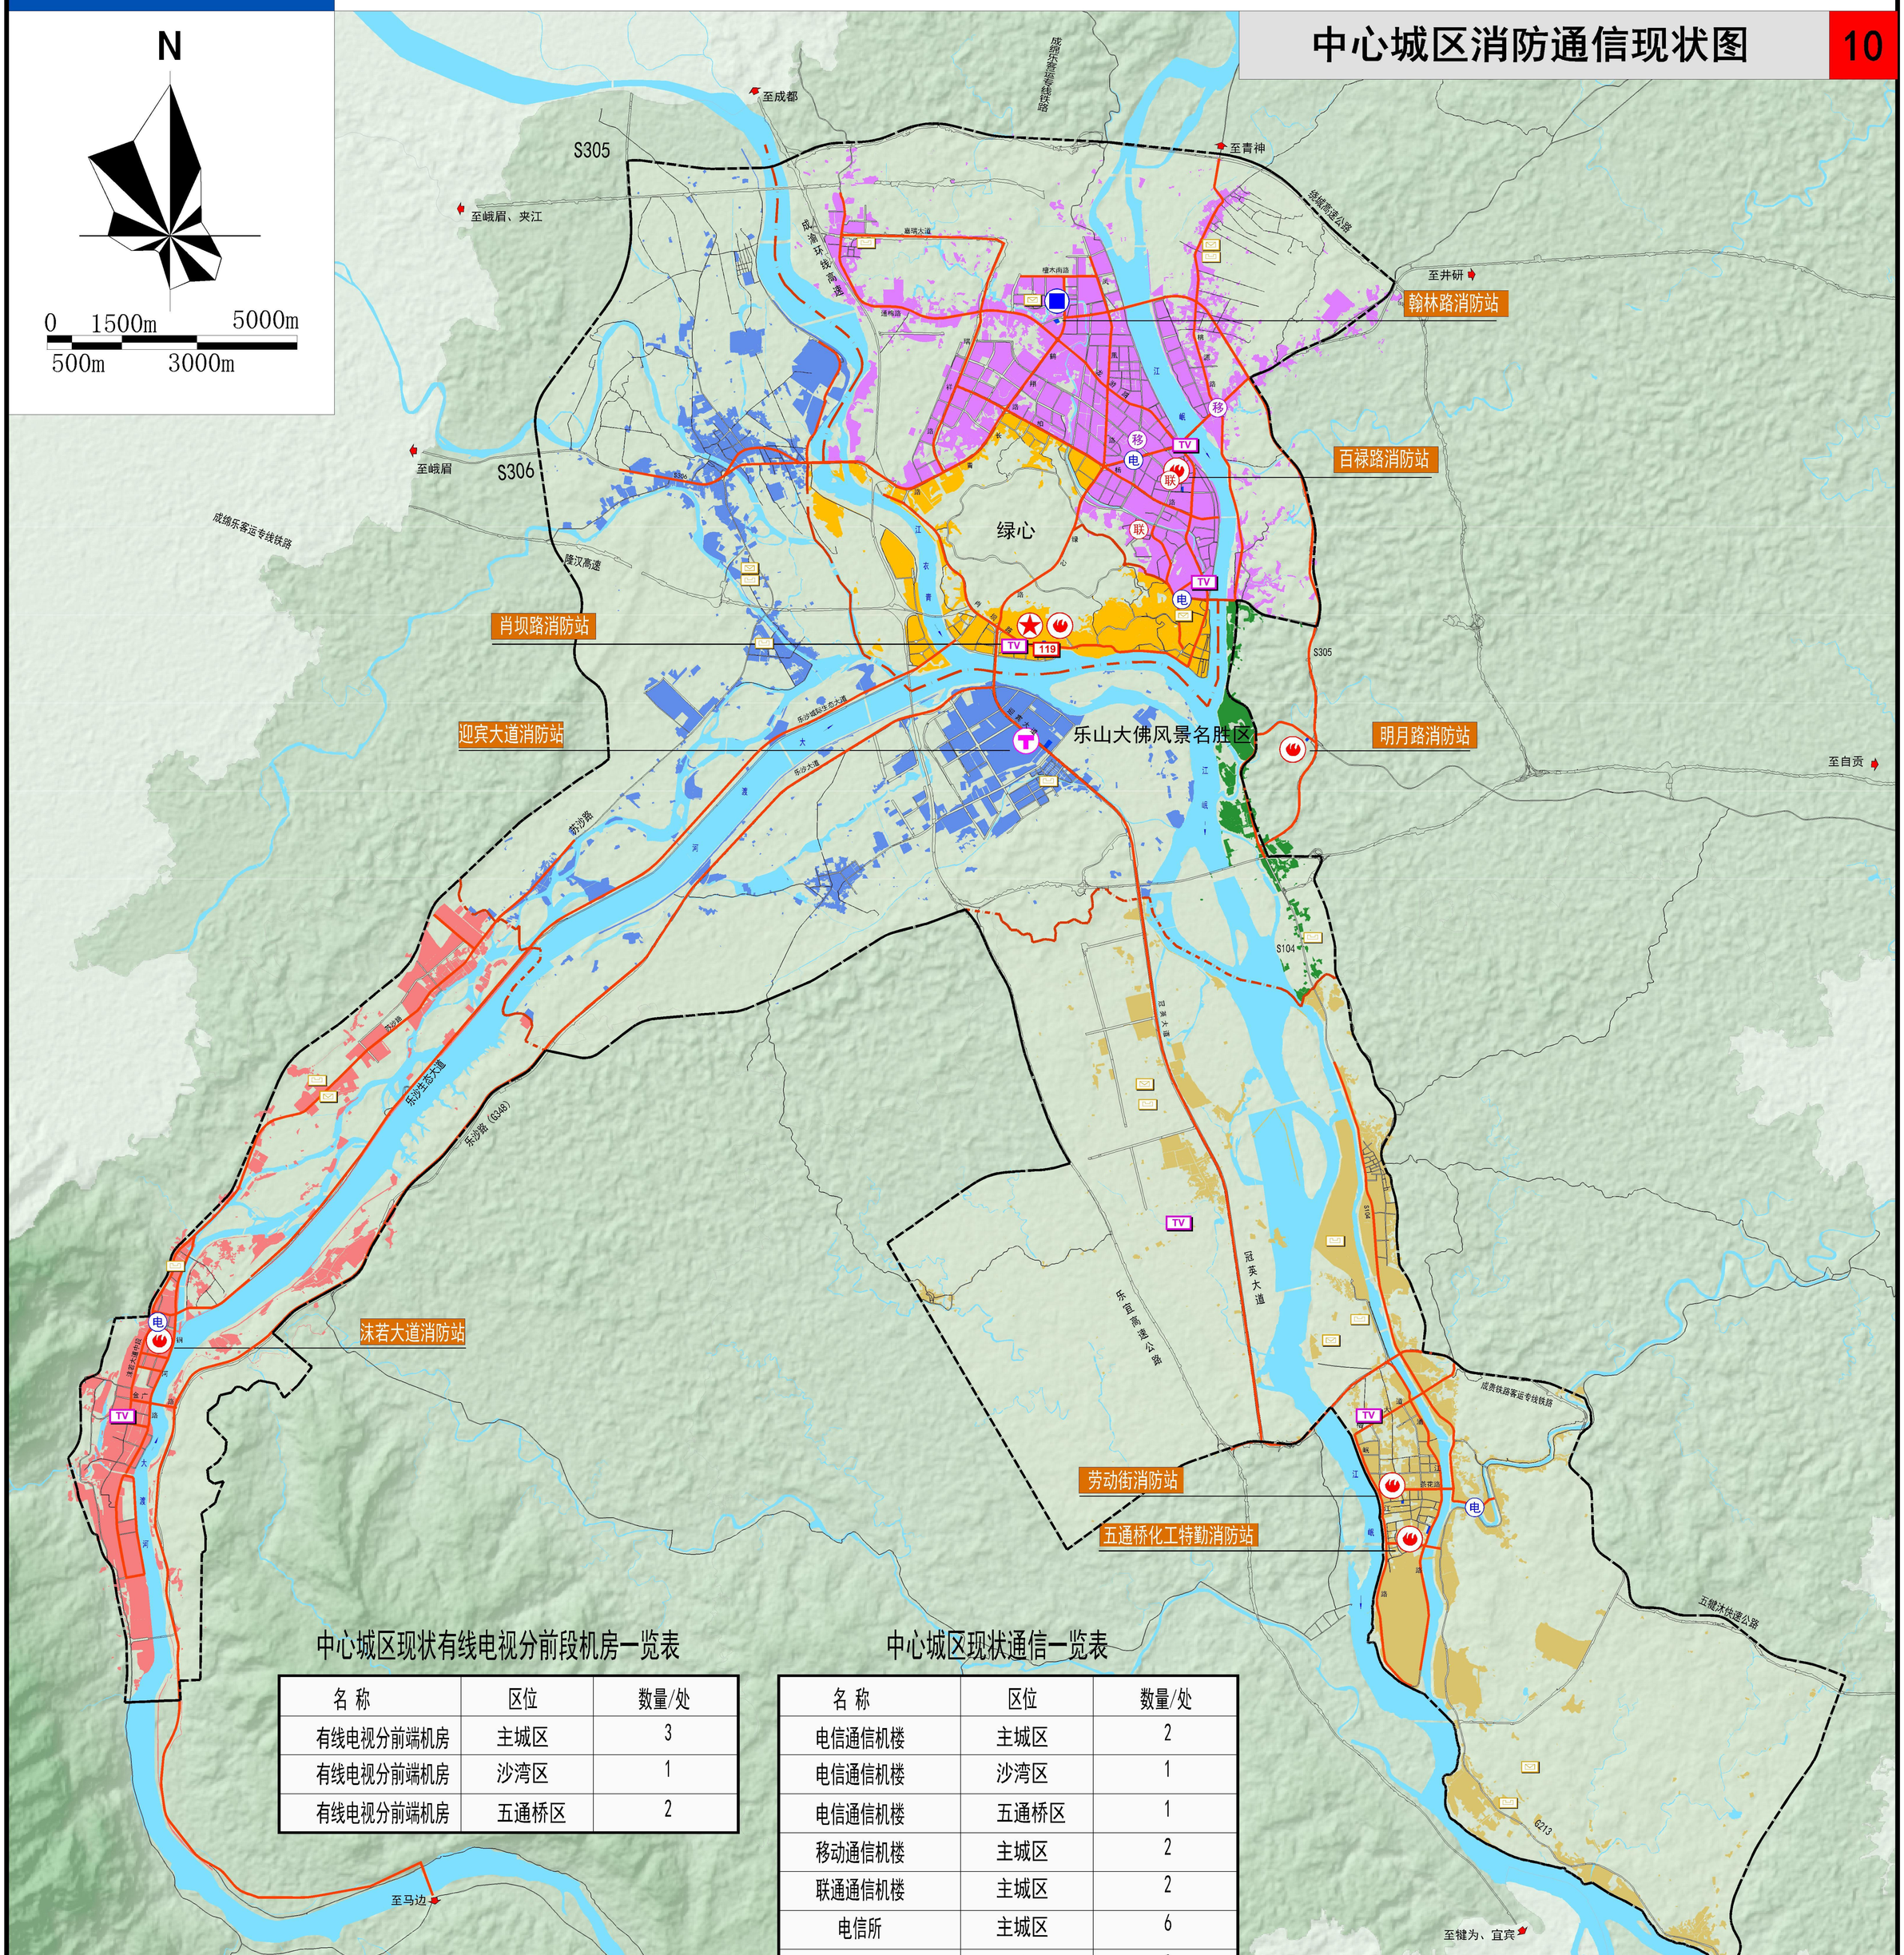

中心城区现状有线电视分前段机房一览表

名 称	区位	数量/处
有线电视分前端机房	主城区	3
有线电视分前端机房	沙湾区	1
有线电视分前端机房	五通桥区	2

中心城区现状通信一览表

名 称	区位	数量/处
电信通信机楼	主城区	2
电信通信机楼	沙湾区	1
电信通信机楼	五通桥区	1
移动通信机楼	主城区	2
联通通信机楼	主城区	2
电信所	主城区	6
电信所	沙湾区	2
电信所	五通桥区	4
邮政局	主城区	4
邮政局	沙湾区	1
邮政局	五通桥区	3

图例

- 消防指挥中心
- 战勤保障消防站
- 普通消防站
- 特勤消防站
- 责任区分界线
- 百禄路消防站责任区
- 肖坝路消防站责任区
- 迎宾大道消防站责任区
- 沫若大道责任区
- 劳动街消防站责任区
- 明月路消防站责任区
- 中心城区规划范围线
- 电信中心机楼
- 联通中心机楼
- 移动中心机楼
- 119接警中心
- 现状电信所
- 现状邮政局
- 现状电视分前端机房
- 现状通信管网

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区火灾风险评估图 11

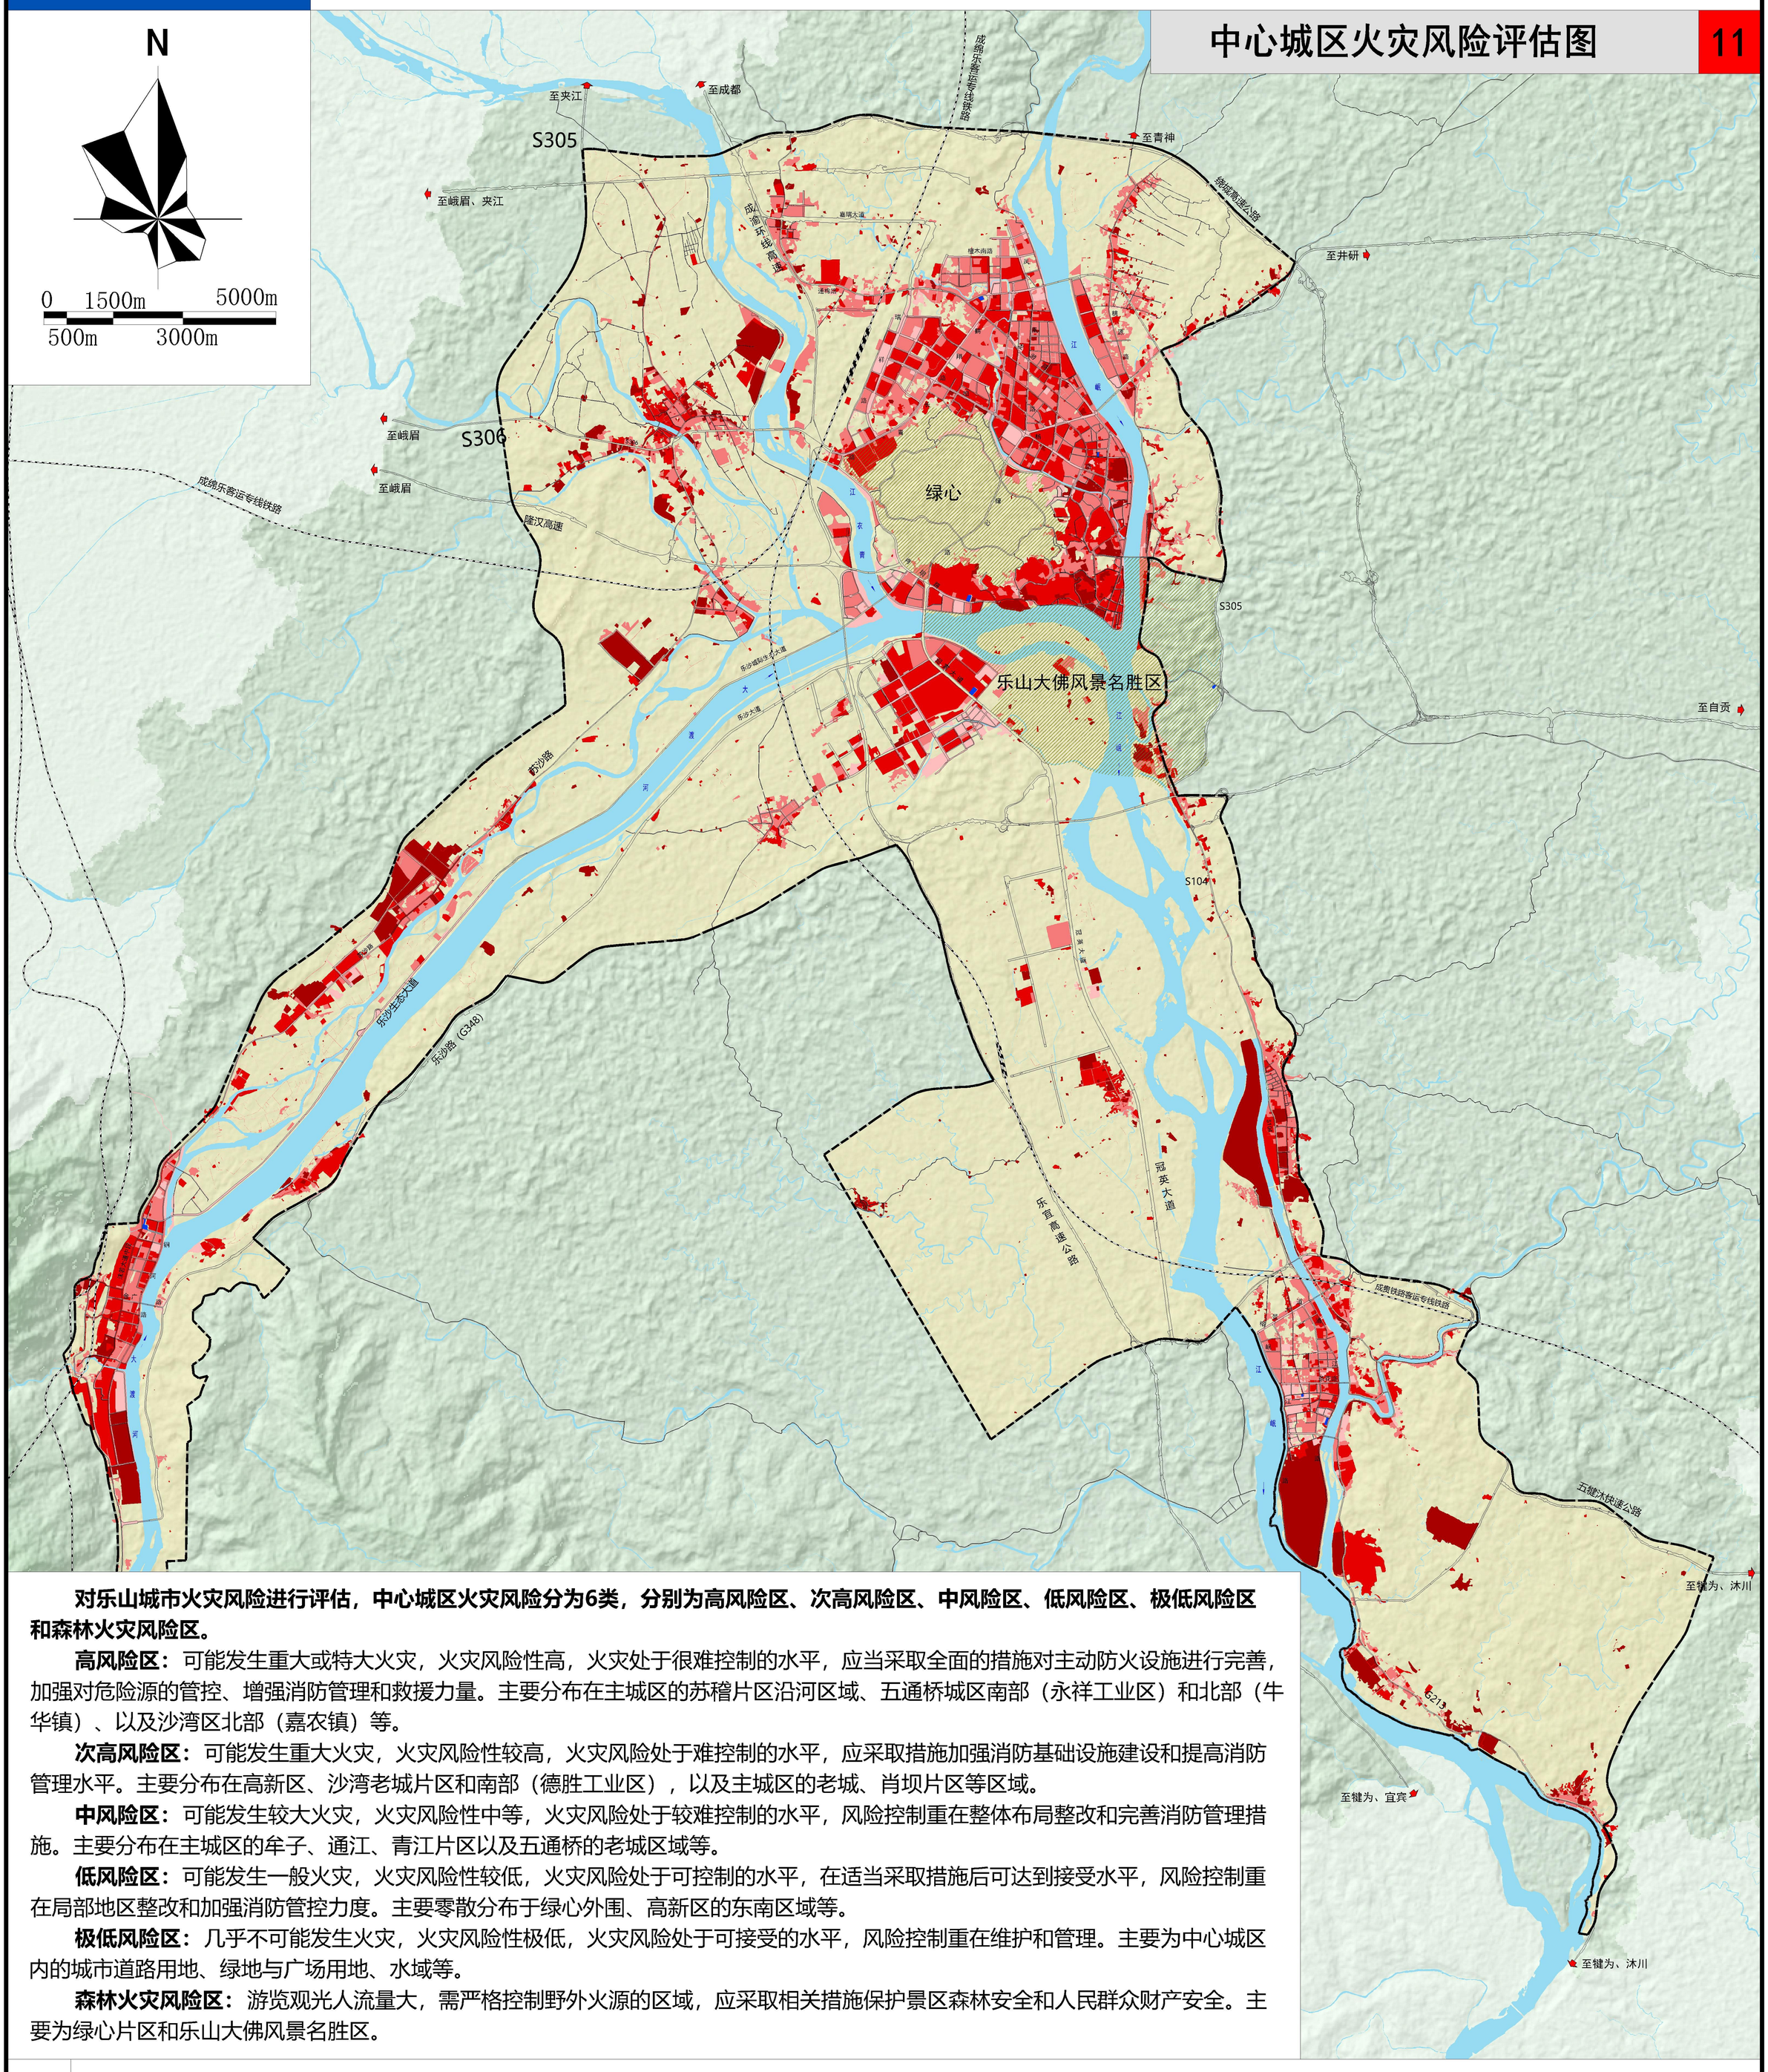

对乐山城市火灾风险进行评估，中心城区火灾风险分为6类，分别为高风险区、次高风险区、中风险区、低风险区、极低风险区和森林火灾风险区。

高风险区：可能发生重大或特大火灾，火灾风险性高，火灾处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。主要分布在主城区的苏稽片区沿河区域、五通桥城区南部（永祥工业区）和北部（牛华镇）、以及沙湾区北部（嘉农镇）等。

次高风险区：可能发生重大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和提高消防管理水平。主要分布在高新区、沙湾老城片区和南部（德胜工业区），以及主城区的老城、肖坝片区等区域。

中风险区：可能发生较大火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于较难控制的水平，风险控制重在整体布局整改和完善消防管理措施。主要分布在主城区的牟子、通江、青江片区以及五通桥的老城区域等。

低风险区：可能发生一般火灾，火灾风险性较低，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部地区整改和加强消防管控力度。主要零散分布于绿心外围、高新区的东南区域等。

极低风险区：几乎不可能发生火灾，火灾风险性极低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理。主要为中心城区内的城市道路用地、绿地与广场用地、水域等。

森林火灾风险区：游览观光人流量大，需严格控制野外火源的区域，应采取相关措施保护景区森林安全和人民群众财产安全。主要为绿心片区和乐山大佛风景名胜区。

图例

- 高风险区
- 次高风险区
- 中风险区
- 低风险区
- 极低风险区
- 森林火灾风险区
- 中心城区规划范围线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防安全布局规划图

12

N

0 1500m 5000m

500m 3000m

至夹江 至成都 至青神 至雅安 至洪雅 至井研 至自贡 至马边 至西昌 至犍为、宜宾

S307 S215 S308快速路 S430 S429 S104

成乐高速公路 绕城高速公路 乐天高速 乐雅高速公路 乐西高速公路 乐宜高速公路

成绵乐客运专线铁路 连乐、雅眉乐城际铁路通道 连乐铁路 乐自高速公路 雅眉乐自城际铁路 成贵铁路客运专线铁路 成昆铁路

G245 G348(乐沙大道) G348 G213(兰磨线)

绿心 乐山大佛风景名胜区 进港大道

图例

- 中心城区规划范围线
- 水系
- 绿地
- 城市重点消防A类地区
- 城市重点消防B类地区
- 城市重点消防C类地区
- 城市重点消防D类地区
- 城市一般消防地区
- I避难场所
- II类避难场所
- 搬迁工业
- 文保单位
- 城镇用地
- 铁路线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防站布局规划图 13

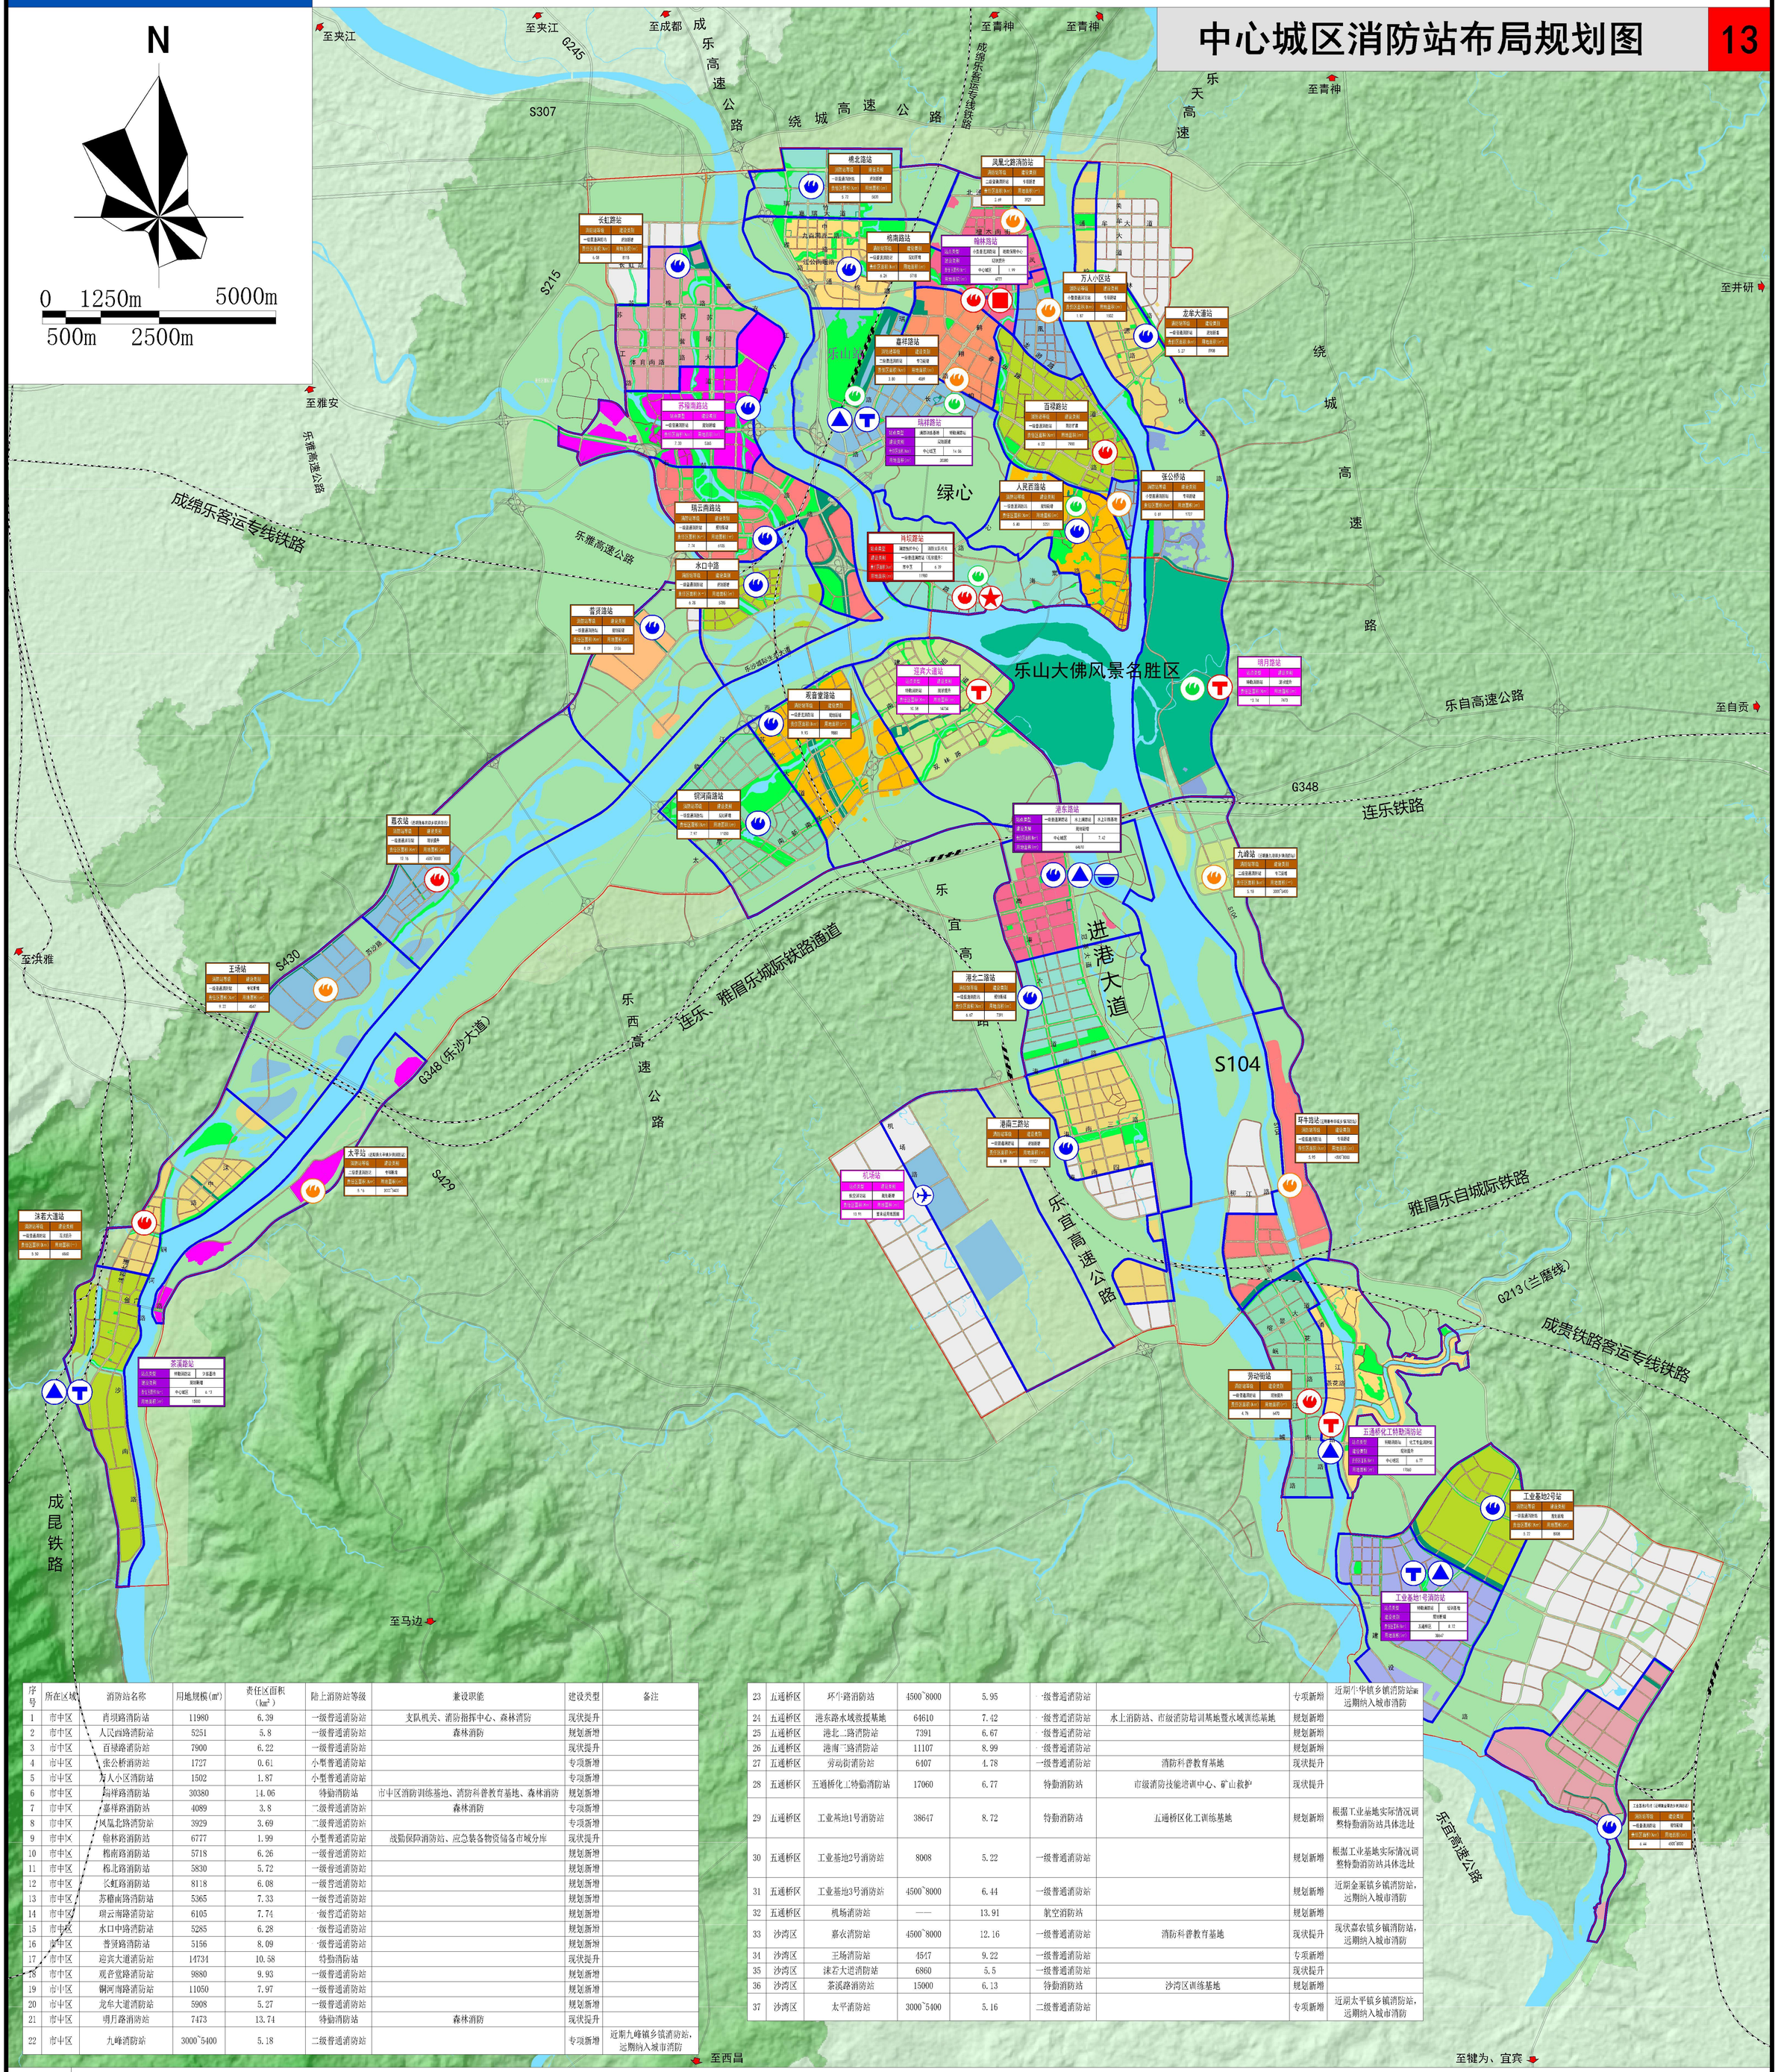

序号	所在区域	消防站名称	用地规模(㎡)	责任区面积(km²)	陆上消防站等级	兼设职能	建设类型	备注
1	市中区	肖坝路消防站	11980	6.39	一级普通消防站	支队机关、消防指挥中心、森林消防	现状提升	
2	市中区	人民西路消防站	5251	5.8	一级普通消防站	森林消防	规划新增	
3	市中区	百禄路消防站	7900	6.22	一级普通消防站		现状提升	
4	市中区	张公桥消防站	1727	0.61	小型普通消防站		专项新增	
5	市中区	万人小区消防站	1502	1.87	小型普通消防站		专项新增	
6	市中区	瑞祥路消防站	30380	14.06	特勤消防站	市中区消防训练基地、消防科普教育基地、森林消防	规划新增	
7	市中区	嘉祥路消防站	4089	3.8	二级普通消防站	森林消防	专项新增	
8	市中区	凤凰北路消防站	3929	3.69	二级普通消防站		专项新增	
9	市中区	翰林路消防站	6777	1.99	小型普通消防站	战勤保障消防站、应急装备物资储备市域分库	现状提升	
10	市中区	棉南路消防站	5718	6.26	一级普通消防站		规划新增	
11	市中区	棉北路消防站	5830	5.72	一级普通消防站		规划新增	
12	市中区	长虹路消防站	8118	6.08	一级普通消防站		规划新增	
13	市中区	苏稽南路消防站	5365	7.33	一级普通消防站		规划新增	
14	市中区	瑞云南路消防站	6105	7.74	一级普通消防站		规划新增	
15	市中区	水口中路消防站	5285	6.28	一级普通消防站		规划新增	
16	市中区	普贤路消防站	5156	8.09	一级普通消防站		规划新增	
17	市中区	迎宾大道消防站	14734	10.58	特勤消防站		现状提升	
18	市中区	观音堂路消防站	9880	9.93	一级普通消防站		规划新增	
19	市中区	锦河南路消防站	11050	7.97	一级普通消防站		规划新增	
20	市中区	龙牟大道消防站	5908	5.27	一级普通消防站		规划新增	
21	市中区	明月路消防站	7473	13.74	特勤消防站	森林消防	现状提升	
22	市中区	九峰消防站	3000~5400	5.18	二级普通消防站		专项新增	近期九峰镇乡镇消防站，远期纳入城市消防
23	五通桥区	环牛路消防站	4500~8000	5.95	一级普通消防站		专项新增	近期牛华镇乡镇消防站远期纳入城市消防
24	五通桥区	港东路水域救援基地	64610	7.42	一级普通消防站	水上消防站、市级消防培训基地暨水域训练基地	规划新增	
25	五通桥区	港北二路消防站	7391	6.67	一级普通消防站		规划新增	
26	五通桥区	港南二路消防站	11107	8.99	一级普通消防站		规划新增	
27	五通桥区	劳动街消防站	6107	4.78	一级普通消防站	消防科普教育基地	现状提升	
28	五通桥区	五通桥化工特勤消防站	17060	6.77	特勤消防站	市级消防技能培训中心、矿山救护	现状提升	
29	五通桥区	工业基地1号消防站	38647	8.72	特勤消防站	五通桥区化工训练基地	规划新增	根据工业基地实际情况调整特勤消防站具体选址
30	五通桥区	工业基地2号消防站	8008	5.22	一级普通消防站		规划新增	根据工业基地实际情况调整特勤消防站具体选址
31	五通桥区	工业基地3号消防站	4500~8000	6.44	一级普通消防站		规划新增	近期金粟镇乡镇消防站，远期纳入城市消防
32	五通桥区	机场消防站	——	13.91	航空消防站		规划新增	
33	沙湾区	嘉农消防站	4500~8000	12.16	一级普通消防站	消防科普教育基地	现状提升	现状嘉农镇乡镇消防站，远期纳入城市消防
34	沙湾区	王场消防站	4547	9.22	一级普通消防站		专项新增	
35	沙湾区	沫若大道消防站	6860	5.5	一级普通消防站		现状提升	
36	沙湾区	茶溪路消防站	15000	6.13	特勤消防站	沙湾区训练基地	规划新增	
37	沙湾区	太平消防站	3000~5400	5.16	二级普通消防站		专项新增	近期太平镇乡镇消防站，远期纳入城市消防

图例

- 城市消防用地
- 现状普通消防站
- 现状特勤消防站
- 战勤保障消防站
- 消防指挥中心
- 规划普通消防站
- 规划特勤消防站
- 规划水上消防站
- 专项新增消防站
- 训练/培训基地
- 兼设森林消防
- 规划航空消防站
- 远景预留用地
- 普通消防站指标
- 特勤消防站指标
- 中心消防站指标
- 兼设消防站指标
- 城市消防责任区
- 城市建设用地界
- 消防责任区边界
- 河流水域
- 城市绿地
- 生态绿地
- 大佛景区保护范围
- 铁路

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防通道规划图 14

N

0 1500m 5000m
500m 3000m

至夹江 G245 至成都 成乐高速公路 至青神 至青神 成绵乐客运专线铁路 乐天高速 至青神 至井研
S307 (绕城高速) (1-S308) (2-杨湾路) (2-嘉州大道) (2-檀木南街) (2-通牟大道) 嘉州客运中心站 乐山客运中心站 (3-长青路) (3-柏杨西路) (3-佛光路) 乐山联运汽车站
(S215) (8-成乐高速) 至雅安 乐雅高速公路 成绵乐客运专线铁路 (4-乐雅高速) 苏稽客运站 (9-绿心路) (4-人民西路) (4-大桥西街) 肖坝客运站 嘉州港区 绿心 (10-S305快速路) (绕城高速)
(6-S215) 乐沙城际生态大道 乐山大佛风景名胜区 乐自高速公路 至自贡
(6-S430) 至沫雅 S430 乐西高速公路 连乐、雅眉乐城际铁路通道 G348 连乐铁路
(乐自高速) 进港大道 (9-迎宾大道) 乐山南站 乐山港区 S104 (10-S104)
G348 (乐沙大道) S429 乐山机场 乐宜高速公路 雅眉乐自城际铁路
沙湾港 沙湾物流中心 沙湾站 沙湾汽车站 (5-S429) 五通桥汽车站 东岭物流中心 G213 (兰磨线) 成贵铁路客运专线铁路
成昆铁路 至马边 五通桥港区 桥沟站 至犍为、宜宾

“五横五纵一环”城市消防主通道体系

通道体系	编号	道路名称
一横	1	S308
二横	2	杨湾路-嘉州大道-檀木南街-通牟大道
三横	3	S306-长青路-柏杨西路-嘉州大道-佛光路
四横	4	乐雅高速-人民西路-大桥西街
五横	5	S429
一纵	6	S215-S430
二纵	7	苏稽大道-苏安大道
三纵	8	成乐高速-乐宜高速
四纵	9	凤凰路-绿心路-迎宾大道-冠英大道
五纵	10	S305-S104
一环		S215-绕城高速-乐自高速

图例

- 城市消防用地
- 现状普通消防站
- 现状特勤消防站
- 战勤保障消防站
- 消防指挥中心
- 规划普通消防站
- 规划普通消防站
- 规划水上消防站
- 专项新增消防站
- 训练/培训基地
- 兼设森林消防
- 中心城区规划范围线
- 消防主通道
- 消防次通道
- 消防支路
- 火车站
- 客运站
- 物流中心
- 港口
- 高速公路出入口
- 机场
- 高速公路互通立交
- 铁路线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防供水规划图 15

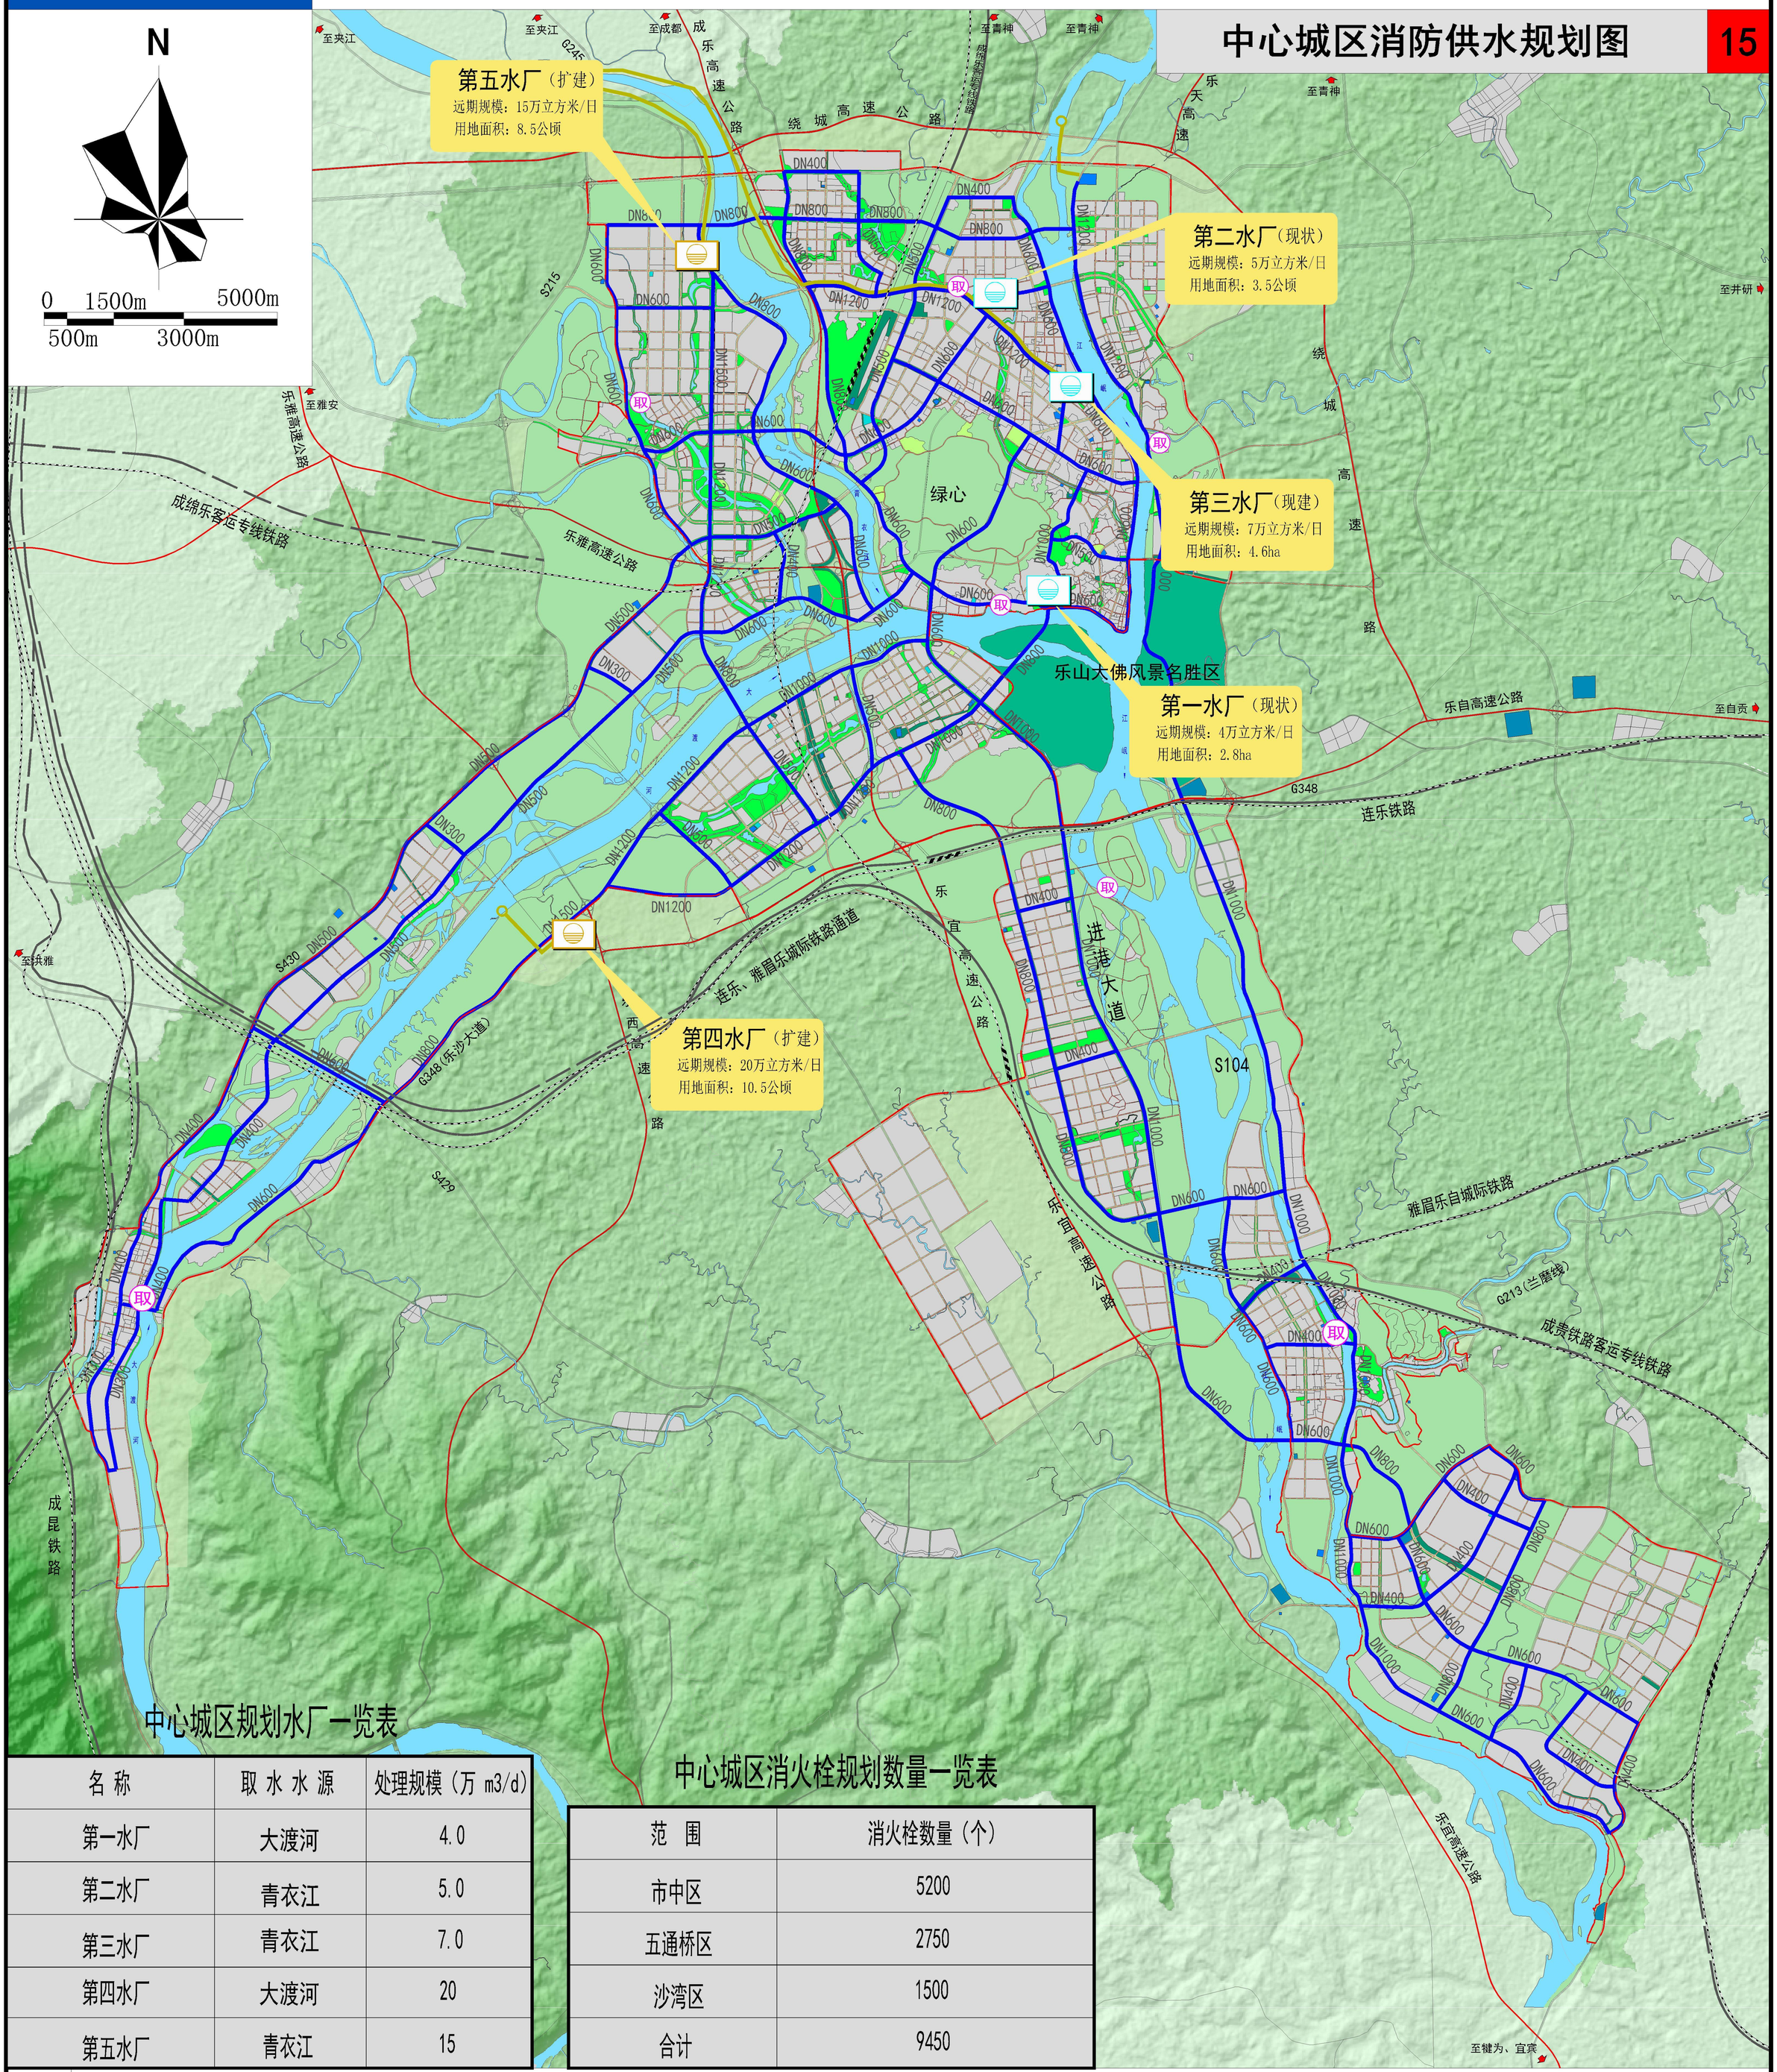

中心城区规划水厂一览表

名 称	取 水 水 源	处理规模（万 m3/d）
第一水厂	大渡河	4.0
第二水厂	青衣江	5.0
第三水厂	青衣江	7.0
第四水厂	大渡河	20
第五水厂	青衣江	15

中心城区消火栓规划数量一览表

范 围	消火栓数量（个）
市中区	5200
五通桥区	2750
沙湾区	1500
合计	9450

图例

- 城市建设用地
- 城市绿地
- 生态绿地
- 风景区用地
- 河流水域
- 城市水厂（新建）
- 城市水厂（现状）
- 城市水厂（扩建）
- 规划供水主干管
- DN500 规划供水主干管管径
- 规划取水主干管
- 规划取水口
- 消防取码头
- 中心城区规划范围线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区消防通信规划图 16

N

0 1500m 5000m
500m 3000m

至夹江 至成都 至青神 至青神 至井研 至雅安 至洪雅 至马边 至西昌 至犍为、宜宾 至自贡

成乐高速公路 绕城高速公路 乐天高速 成绵乐客运专线铁路 乐雅高速公路 乐自高速公路 连乐铁路 乐西高速公路 连乐、雅眉乐城际铁路通道 乐宜高速公路 进港大道 乐山港区 乐西高速公路 雅眉乐自城际铁路 成贵铁路客运专线铁路 成昆铁路

S307 S308快速路 S215 S100 S430 S429 G348 G348（乐沙大道） G213（兰磨线） S104

绿心 乐山大佛风景名胜区 119

图例

城市消防用地	规划普通消防站	兼设森林消防	移动中心机楼	规划电信所
现状普通消防站	规划特勤消防站	规划通信管网	现状电信所	规划邮政局
现状特勤消防站	规划水上消防站	119接警中心	现状邮政局	规划邮件处理中心
战勤保障消防站	专项新增消防站	电信中心机楼	现状电视分前端机房	中心城区规划范围线
消防指挥中心	训练/培训基地	联通中心机楼	规划电视分前端机房	铁路线

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区危险品运输通道规划图 17

N

0 1500m 5000m
500m 3000m

至夹江 至成都 至青神 至井研 至雅安 至洪雅 至马边 至西昌 至自贡 至犍为、宜宾

成乐高速公路 绕城高速公路 成绵乐客运专线铁路 乐天高速 乐雅高速公路 乐西高速公路 乐宜高速公路 乐自高速公路 连乐铁路 雅眉乐城际铁路通道 雅眉乐自城际铁路 成贵铁路客运专线铁路 成昆铁路 G245 S307 S308快速路 S215 S430 G348(乐沙大道) S429 S104 G213(兰磨线)

绿心 乐山大佛风景名胜区 嘉州地区 冠英大道

乐山客运中心站 乐山联运汽车站 肖坝客运站 乐山南站 沙湾站 沙湾汽车站 五通桥汽车站 乐山机场

乐山港区 沙湾港 五通桥港区

沙湾物流中心 乐税物流中心 五通桥物流中心

绕城高速公路为中心城区外围危险品主要运输线路；
乐西高速、乐雅高速、成乐高速、乐自高速及城市快速路、区域快速路为连接各片区的主要危险品运输通道；

图例

城市消防用地	规划普通消防站	兼设森林消防	火车站	铁路线
现状普通消防站	规划特勤消防站	危险品运输通道	客运站	
现状特勤消防站	规划水上消防站	高速公路出入口	物流中心	
战勤保障消防站	专项新增消防站	高速公路互通立交	港口	
消防指挥中心	训练/培训基地	机场	中心城区规划范围线	

乐山市城乡规划设计院 2022年

乐山市中心城区消防专项规划（2021-2035）

中国消防救援
CHINA FIRE AND RESCUE

THE SPECIAL REGULATION PLANNING OF FIRE FIGHTING FACILITIES OF LE SHAN CITY

中心城区近期建设规划图 18

N

0 1250m 5000m
500m 2500m

第五水厂（扩建）
近期规模：10万立方米/日

第二水厂（保留）
近期规模：5万立方米/日

第三水厂（扩建）
近期规模：7万立方米/日

第一水厂（保留）
远期规模：4万立方米/日

第四水厂（扩建）
近期规模：15万立方米/日

乐山大佛风景名胜区

乐自高速公路

至自贡

至洪雅

至马边

至西昌

至犍为、宜宾

中心城区近期消防站建设一览表

序号	所在区域	消防站名称	用地规模（㎡）	责任区面积（km^2）	消防站等级职能	建设类型	备注
1	嘉州片区	张公桥消防站	1727	0.61	小型普通消防站	专项新增	——
2	嘉州片区	万人小区消防站	1502	1.87	小型普通消防站	专项新增	——
3	嘉州片区	瑞祥路消防站	30380	14.06	特勤消防站、训练基地、市级消防科普教育基地、森林消防	规划新增	——
4	嘉州片区	嘉祥路消防站	4089	3.80	二级普通消防站、森林消防	专项新增	——
5	苏稽片区	长虹路消防站	8118	6.08	一级普通消防站	规划新增	——
6	大佛片区	九峰消防站	3000-5400	5.18	乡镇一级普通消防站	专项新增	近期建设九峰镇乡镇消防站，远期纳入城市消防，具体选址根据乡镇实际情况确定
7	五通桥区	环牛路消防站	4500-8000	5.95	乡镇一级普通消防站	专项新增	近期建设牛华镇乡镇消防站，远期纳入城市消防，具体选址根据乡镇实际情况确定
8	五通桥区	工业基地3号消防站	4500-8000	6.44	乡镇一级普通消防站	规划新增	近期建设金粟镇乡镇消防站，远期纳入城市消防，具体选址根据乡镇实际情况确定
9	沙湾区	太平消防站	3000-5400	5.16	乡镇一级普通消防站	专项新增	近期建设太平镇乡镇消防站，远期纳入城市消防，具体选址根据乡镇实际情况确定

中心城区近期供水设施建设一览表

区域位置	建设年限					消防取水码头		消防取水池	
	2022	2023	2024	2025	总和	数量	建设位置	城镇用	森林用
市中区	60	60	60	60	240	1	主城区	5	0
大佛景区	5	5	5	5	20	0	城区	0	0
高新区	20	20	15	15	70	0	城区	3	0
沙湾区	20	20	20	20	80	1	城区	0	5
五通桥区	20	20	20	20	80	1	城区	5	0
合计	125	125	120	120	490	5	——	8	5

图例

- 消防用地
- 特勤消防站
- 水上消防站
- 训练基地
- 消防指挥中心
- 现状普通消防站
- 规划普通消防站
- 专项新增规划消防站
- 战勤保障消防站
- 远景发展预留用地
- 远期建设用地
- 消防取水码头
- 城市水厂（现状）
- 城市水厂（扩建）

乐山市城乡规划设计院 2022年